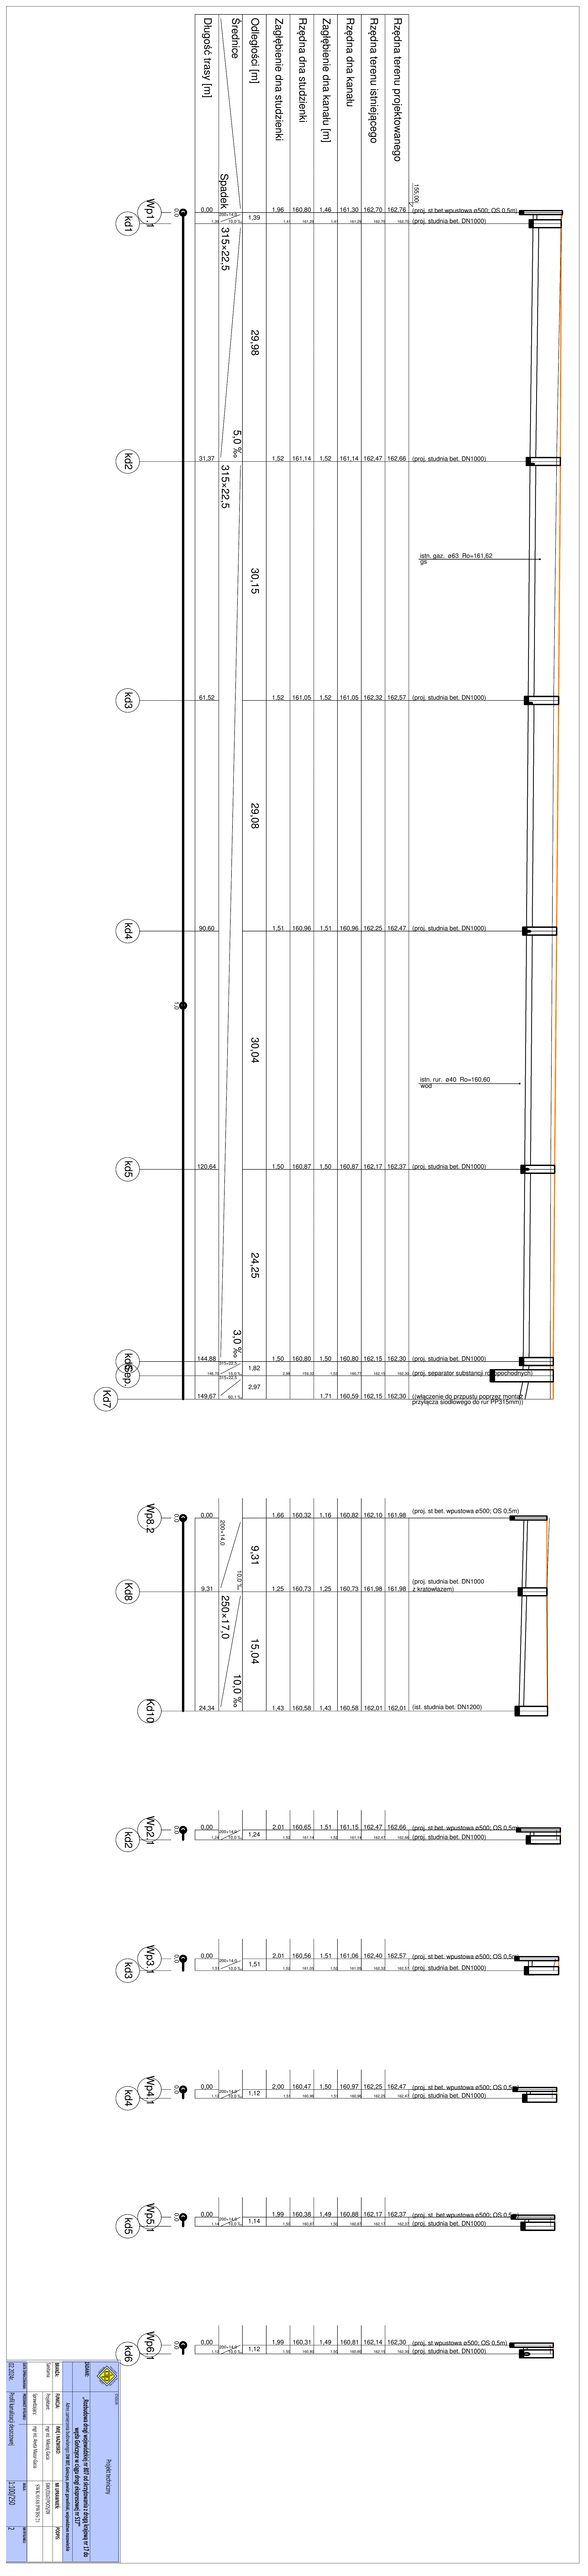
Długość trasy [m]
Średnice
Spadek
Odległość [m]
Zagłębienie dna studzienki
Rzędna dna studzienki
Zagłębienie dna kanału
Rzędna dna kanału
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna terenu projektowanego
Wp1
kd1
0,00
1,39
1,96
160,80
1,46
161,30
162,70
162,76
195,00
(proj. st.bet.wpustowa ø500; OS 0,5m)
(proj. studnia bet. DN1000)
315/22,5
29,98
5,0 ‰
kd2
31,37
1,52
161,14
1,52
161,14
162,47
162,66
(proj. studnia bet. DN1000)
istn. gaz. ø63 Rb=161,62
gs
315/22,5
30,15
kd3
61,52
1,52
161,05
1,52
161,05
162,32
162,57
(proj. studnia bet. DN1000)
29,08
kd4
90,60
1,51
160,96
1,51
160,96
162,25
162,47
(proj. studnia bet. DN1000)
istn. rur. ø40 Rb=160,60
wod
30,04
kd5
120,64
1,50
160,87
1,50
160,87
162,17
162,37
(proj. studnia bet. DN1000)
24,25
kd6
144,88
1,50
160,80
1,50
160,80
162,15
162,30
(proj. studnia bet. DN1000)
3,0 ‰
Sep
1,82
0,88
159,32
1,82
160,77
162,15
162,30
(proj. separator substancji ropopochodnych)
2,97
1,71
160,59
162,15
162,30
(włączenie do przypisu poprzez montaż przyłącza siodłowego do rur PP315mm))
Kd7
149,67
60,15
Wp8.2
0,00
1,66
160,32
1,16
160,82
162,10
161,98
(proj. st bet. wpustowa ø500; OS 0,5m)
250/-14,0
9,31
Kd8
9,31
1,25
160,73
1,25
160,73
161,98
161,98
(proj. studnia bet. DN1000
z kratowłazem)
250x17,0
15,04
10,0 ‰
Kd10
24,34
1,43
160,58
1,43
160,58
162,01
162,01
(ist. studnia bet. DN1200)
Wp2.1
kd2
0,00
2,01
160,65
1,51
161,15
162,47
162,66
(proj. st bet. wpustowa ø500; OS 0,5m)
1,24
1,24
1,52
161,14
1,52
161,14
162,47
162,66
(proj. studnia bet. DN1000)
Wp3.1
kd3
0,00
2,01
160,56
1,51
161,06
162,40
162,57
(proj. st bet. wpustowa ø500; OS 0,5m)
1,51
1,52
161,05
1,52
161,05
162,32
162,57
(proj. studnia bet. DN1000)
Wp4.1
kd4
0,00
2,00
160,47
1,50
160,97
162,25
162,47
(proj. st bet. wpustowa ø500; OS 0,5m)
1,12
1,12
1,51
160,96
1,51
160,96
162,25
162,47
(proj. studnia bet. DN1000)
Wp5.1
kd5
0,00
1,99
160,38
1,49
160,88
162,17
162,37
(proj. st bet. wpustowa ø500; OS 0,5m)
1,14
1,14
1,50
160,87
1,50
160,87
162,17
162,37
(proj. studnia bet. DN1000)
Wp6.1
kd6
0,00
1,99
160,31
1,49
160,81
162,14
162,30
(proj. st wpustowa ø500; OS 0,5m)
1,12
1,12
1,50
160,80
1,50
160,80
162,15
162,30
(proj. studnia bet. DN1000)
Projekt budowlany
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 od miejscowości Kolbuszowa Górna do miejscowości Kolbuszowa na odcinku długości 8,317 km
Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej
Skala: 1:200/1:1000
Data: 03/2025
Nr arkusza: 1
Ilość arkuszy: 2
Projektował: mgr inż. Mateusz Kuśnierz
Sprawdzał: mgr inż. Mateusz Kuśnierz
Uprawnienia: 2/PWOD/15
Opracowanie: Biuro Projektowe "INŻ-DROG" Mateusz Kuśnierz
ul. Kolbuszowska 1, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 45 67, 600 123 456
Zarządca drogi: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 850 12 00
Zatwierdził:
Uzgodnił:
Sprawdził: