



ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY „IWRA”

Iwona Napierała-Piątkowska
64-000 K O Ś C I A N ul. Naclawska 11C/15
NIP 698-100-31-87
tel. 602-138-215

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

„Budowa przepompowni w miejscowości DĘBNO, Gmina STĘSZEW”.

ADRES: DĘBNO, ul. Powstańców Wielkopolskich.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI, XXX.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 302114_5 m. STĘSZEW.

OBREB: 0002 DĘBIENKO.

DZIAŁKI NR: 451, 327.

INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STĘSZEWIE,
ul. Mosińska 15, 62-060 STĘSZEW.

BRANŻA: SANITARNA.

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW.

DATA OPRACOWANIA: 31 MAJA 2023.

	Imię i Nazwisko	Specjalność Nr Upnień	Podpis
SANITARNA.			
Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	Instalacyjno- inżynieryjna 210/90 Pw	
Opracował	Joanna FELSKA		
Sprawdził	Hanka WITKOWSKA	Instalacyjno- inżynieryjna 327/87 Pw	

SPIS UZGODNIENÍ I DECYZJI

1. Decyzja IN.6853.1.28.2023 Burmistrza Gminy Stęszew z 20.04.2023 r.	3
2. Decyzja IN.6853.1.28.2023 Burmistrza Gminy Stęszew z 06.06.2023 r.	5
3. Pozwolenie nr 154/C/2022 na prowadzenie badań archeologicznych z 13.05.2022 r.	7
4. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GKG.GZK.410.1263.2023 z 22.05.2023 r.	10
5. Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytków KZ.4123.15.00034.2023.V z 16.06.2023 r.	14
6. Pozwolenie nr 195/C/2023 na prowadzenie badań archeologicznych z 01.08.2023 r.	17
7. Informacja BIOZ	21
8. Warunki techniczne przyłączenia i wykonania sieci DDT.5250.17.2023 z 09.05.2023 r.	26

Stęszew, dnia 20.04.2023 r.

Znak sprawy: IN.6853.1.28.2023
Nr uzgodnienia: Uo28

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21.03.85r o drogach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z zmianami/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000/.

Po rozpatrzeniu wniosku firmy **Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15 64-500 Kościan** działającego w imieniu **Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew** o wyrażenie zgody na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 w pasie drogowym:

Z E Z W A L A M

na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 w pasie drogowym drogi gminnej 330023P Stęszew - Wielkawieś (działka nr ewid. 327), zgodnie z przedstawionymi planami sytuacyjnymi, pod warunkiem:

- zasypywania wykopów warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu do wskaźnika wymaganego wg PN wraz z przeprowadzeniem badania stopnia zagęszczenia gruntu;
- odtworzenie jezdni na całej jej szerokości, asfaltem gorąco walcowanym, z zachowaniem wszelkich przepisów prawa oraz polskich norm;
- odtworzenia chodnika do stanu pierwotnego, przełożenia kostki min 1m od granicy wykopu;
- odtworzenia poboczy do stanu pierwotnego;
- Wykonawca w trakcie robót zobowiązany jest do zgłaszania robót ulegających zakryciu oraz zanikających celem odbioru przez przedstawiciela UMG Stęszew;
- uporządkowaniu przez inwestora terenu po wykonaniu robót, oraz pokrycia wszelkich odszkodowań wynikających z wejścia na teren budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2023r. wpłynął wniosek Firma Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15 64-500 Kościan działającego w imieniu Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej 330023P Stęszew - Wielkawieś, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200. Wniosek ten jest uzupełnieniem infrastruktury technicznej oraz nie ma wpływu na prowadzenie ruchu drogowego.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania robót wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Stęszew o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, załączając projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót, oraz wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Art. 40 ust. 2, 3, 4, 10, 11 ustawy z dnia 21.03.85r o drogach publicznych / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693/.

Inwestor obowiązany jest po realizacji inwestycji wystąpić do zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Stęszew o wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zgodnie z Art. 40 ust. 2, 5, 10, 11 ustawy z dnia 21.03.85r o drogach publicznych / t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z zmianami /.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Zezwolenie ważne jest na okres 2 lat od data wydania decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Firma Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15 64-000 Kościan
2. a/a - sprawę prowadzi Krystian Urbaniak, tel. 61 819 71 41

Młodszy Referent ds. Dróg

mgr Krystian Urbaniak

Podinspektor ds. Inwestycji

mgr inż. Weronika Paździerska

P.O. Kierownika

Referatu Inwestycji

mgr inż. Marek Pięta

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pinczak

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

"IWRA" - KOŚCIAN

Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	14.04.2023	
Opracował	Joanna FELSKA		14.04.2023	
Opracował				
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
sanitarna				

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA PRZEPOMPOWNI
W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO,
GMINA STĘSZEW

Miejscowość

DĘBNO
GM. STĘSZEW

Treść rys.

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala

1:500

Nr rys.

2

LEGENDA

ISTN. KANALIZACJA SANITARNA

PROJ. R. TŁOCZNY

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PS

PROJ. PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

GRANICE DZIAŁEK

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

GKG.GZZ.4071.3441.2023

Województwo : wielkopolskie

Powiat : poznański

Gmina : Stęszew

Miejscowość : Dębno

Jednostka : 302114_5, Stęszew

Obręb : 302114_5.0002, Dębienko

Arkusz : 1 Sekcja : 6.175.09.20.2.3

Działka : 451

Służebność : nie badano

Powierzchnia : 1.6031ha

Układ współrzędnych : 2000/6

Układ wysokości : PL-KRON86-NH

zasięg aktualizacji : -----

Stan aktualny na dzień: 17.03.2023 r.

Benedykt Szajkowski
Geodeta Uprawnionytel. kom. 600 282 275, upr. nr 10799
62-060 Stęszew, ul. Słowackiego 8
NIP 777-138-45-16, REGON 630079577

POŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY POZYTYWNE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.3441.2023

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej

Starosta Poznański

Wykonawca prac geodezyjnych

Benedykt Szajkowski
Geodeta Uprawniony

Nr oraz data dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokół weryfikacji nr 1
z dnia 31.03.2023

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Benedykt Szajkowski
upr. nr 10799, zakres 1 i 2

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

Załącznik do Pisma nr
1416853.1.28.2023
z dnia 20.04.2023

Stęszew, 06.06.2023 r.

Znak Sprawy:
IN.6853.1.28.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21.03.85r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2023r. zgłoszonego przez firmę Zakład Projektowo-Usługowy „IWRA” Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15, 64-000 Kościan w sprawie zmiany decyzji IN.6853.1.28.2023 z dnia 20.04.2023r. na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 w pasie drogowym drogi gminnej 330023P Stęszew – Wielkawieś;

ORZEKAM

1. Zmienić decyzję Burmistrza Gminy Stęszew, znak sprawy: IN.6853.1.28.2023 z dnia 20.04.2023r. zezwalającą na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 w ten sposób, że warunki decyzji otrzymują brzmienie:

„Zezwalam na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 w pasie drogowym drogi gminnej 330023P Stęszew – Wielkawieś (dz. nr 327 obręb Dębienko)”

2. Zmienić załącznik mapy sytuacyjnej do sprawy IN.6853.1.28.2023 z dnia 20.04.2023r.
3. Pozostałe zapisy decyzji Burmistrza Gminy Stęszew, znak sprawy: IN.6853.1.28.2023 z dnia 20.04.2023r. pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2023r. wpłynął wniosek firmy Zakład Projektowo-Usługowy „IWRA” Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15, 64-000 Kościan na wykonanie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych PE dn90 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 w pasie drogowym drogi gminnej 330023P Stęszew – Wielkawieś. Dnia 20.04.2023r. wydano decyzję nr IN.6853.1.28.2023 na wykonanie rurociągu oraz kanalizacji grawitacyjnej. Dnia 15.05.2023r. wpłynęło pismo na zmianę parametrów długości projektowanego rurociągu tłocznego ze względu na kolizję z istniejącym gazociągiem.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zmianie parametrów nie sprzeciwiają się też przepisy szczególne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew.



Z up. Burmistrza

mgr inż. Dorota Stachowiak
Sekretarz Gminy

STAROSTA POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

KZ.4123.15.00038.2022.V

**POZWOLENIE NR 154/C/2022
na prowadzenie badań archeologicznych**

Działając na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6 ust. 1 pkt. 3a, art. 7 pkt.4, art. 22 ust.2, 4 art. 36 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, art. 36 a ust.1, art.37 e, art. 47, art. 107 d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 t.j.)

po rozpatrzeniu wniosku: DEWELOPER PLANDEX INC Sp. z o.o. sp.k. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew, z dnia 08.03.2022 r., data wpływu 28.03.2022 r., pismo uzupełnienie z dnia 09.05.2022 r. data wpływu 09.05.2022 r.

w sprawie o wydanie **pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji:** budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Dębienko na dz. nr ewid. 451, ul. Powstańców Wielkopolskich 82, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

STAROSTA

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie przez: DEWELOPER PLANDEX INC Sp. z o.o. sp.k. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew, **badania archeologicznych w związku z realizacją inwestycji:** budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Dębienko na dz. nr ewid. 451, ul. Powstańców Wielkopolskich 82, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

przebiegających: na terenie chronionym na podstawie ustaleń ochrony konserwatorskiej zawartych w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25.04.2019 r.; w strefie stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr obszaru AZP 55-25/7, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania

współrzędne geodezyjne lub geograficzne z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru badań:

x – 4994894.86 y – 343285.88

x – 494851.47 y – 343353.62

x – 494676.84 y – 343263.13

x – 494723.41 y – 343195.39

Zakres i sposób prowadzenia badań: zgodnie z programem badań autorstwa: Pana mgr Piotra Wawrzyniaka ul. Powstańcza 3/3, 61-546 Poznań załączonym do wniosku, a także w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć a w szczególności ich rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretację, w obszarze wyznaczonym na załączniku mapowym będącym integralną częścią pozwolenia

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2024 r.

I. określa warunek polegający na:

- 1) obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j.)

- 2) przekazania Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1):
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt. 1),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e cytowanej wyżej ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt. 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań
- 3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2) uważa się za spełnione, w przypadku kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostały załączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę ustawowych wymagań,

II. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 2) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań
- 3) **prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań (wykonanej zgodnie z elementami dokumentacji badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. poz. II Dz.U. z 2018.1609), składającej się z następujących elementów:**
 - a. imię, nazwisko i adres osoby lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację
 - b. karty zabytku archeologicznego, tj. karta KEZAL w dwóch egzemplarzach
 - c. karty jednostek stratygraficznych
 - d. rejestru odkrytych zabytków
 - e. rejestru warstw
 - f. inwentarza: zabytków wydzielonych, zabytków masowych, próbek, dokumentacji rysunkowej i fotograficznej
 - g. dokumentacji graficznej i fotograficznej
 - h. sprawozdania z badań
 - i. opracowania wyników badań
 - j. mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem
 - k. graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii
 - l. planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - m. bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
- 4) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych

Uzasadnienie

Dnia 28.03.2022 r. do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynął wniosek z dnia 08.03.2022 r.: DEWELOPER PLANDEX INC Sp. z o.o. sp.k. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew, wraz z załącznikami w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Dębienko na dz. nr ewid. 451, ul. Powstańców Wielkopolskich 82, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

W toku postępowania Powiatowy Konserwator Zabytków ustalił, że:

Wniosek o wydanie ww pozwolenia winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018.1609) oraz przepisach odrębnych. Po analizie złożonego wniosku Powiatowy Konserwator Zabytków ustalił, że nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów. W związku z tym Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu, pismem KZ.4123.15.00038.2022.V z dnia 25.04.2022 r. wezwał do usunięcia braków we wniosku. Dnia 09.05.2022 r. do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynęło pismo uzupełnienie.

- Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) formami ochrony zabytków są m.in. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25.04.2019 r.; w części dotyczącej zasad ochrony dziedzictwa kulturowego określono obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w wyznaczonych strefach. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, które podlega ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 7 pkt. 4, art. 22 ust.2, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U.2022.840 t.j.)

W przypadku zamiaru realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, a które doprowadzić mogą do przekształcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych (art. 31 ust. 1a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.). Badania archeologiczne polegające na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu i pozyskaniu poszczególnych zabytków archeologicznych pozwolą w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie inwestycji budowlanej. W związku z tym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie ww badań.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 ze zm.), na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się wnioskodawcy pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Niniejsze pozwolenie określa warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku i są niezbędne dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

POUCZENIE

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu powiatowego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł. (art. 107d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.)

Zgodnie z art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 ze zm.) 1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust.1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j.) postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust.1 może zostać wznowione, a następnie może zostać cofnięte lub zmienione, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Kultury, i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.735 t.j.).

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.). Z dniem doręczenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem możliwości wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do sądu administracyjnego.

Zawiadomienia, o których mowa w pkt. II niniejszego pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650): E-mail: starostwo@powiat.poznan.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: <http://pzpoznan.peup.pl>, Adres elektronicznej skrytki ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP, nr fax: 61 8480-556

załącznik: mapa z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych



Z up. STAROSTY
Wiesław Biegański
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Poznaniu

Otrzymują: za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

- ① DEWELOPER PLANDEX INC Sp. z o.o. sp.k. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew
2. aa KA

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.)


Sprawę prowadzi: inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67

WIZUALIZACJA BDOT10k SKALA 1:10000

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Załącznik do
pozwolenia nr 154/2022
decyzji nr
postanowienia nr
z dnia 13.05.2022r.

→ miejsce planowanej
budowlanej

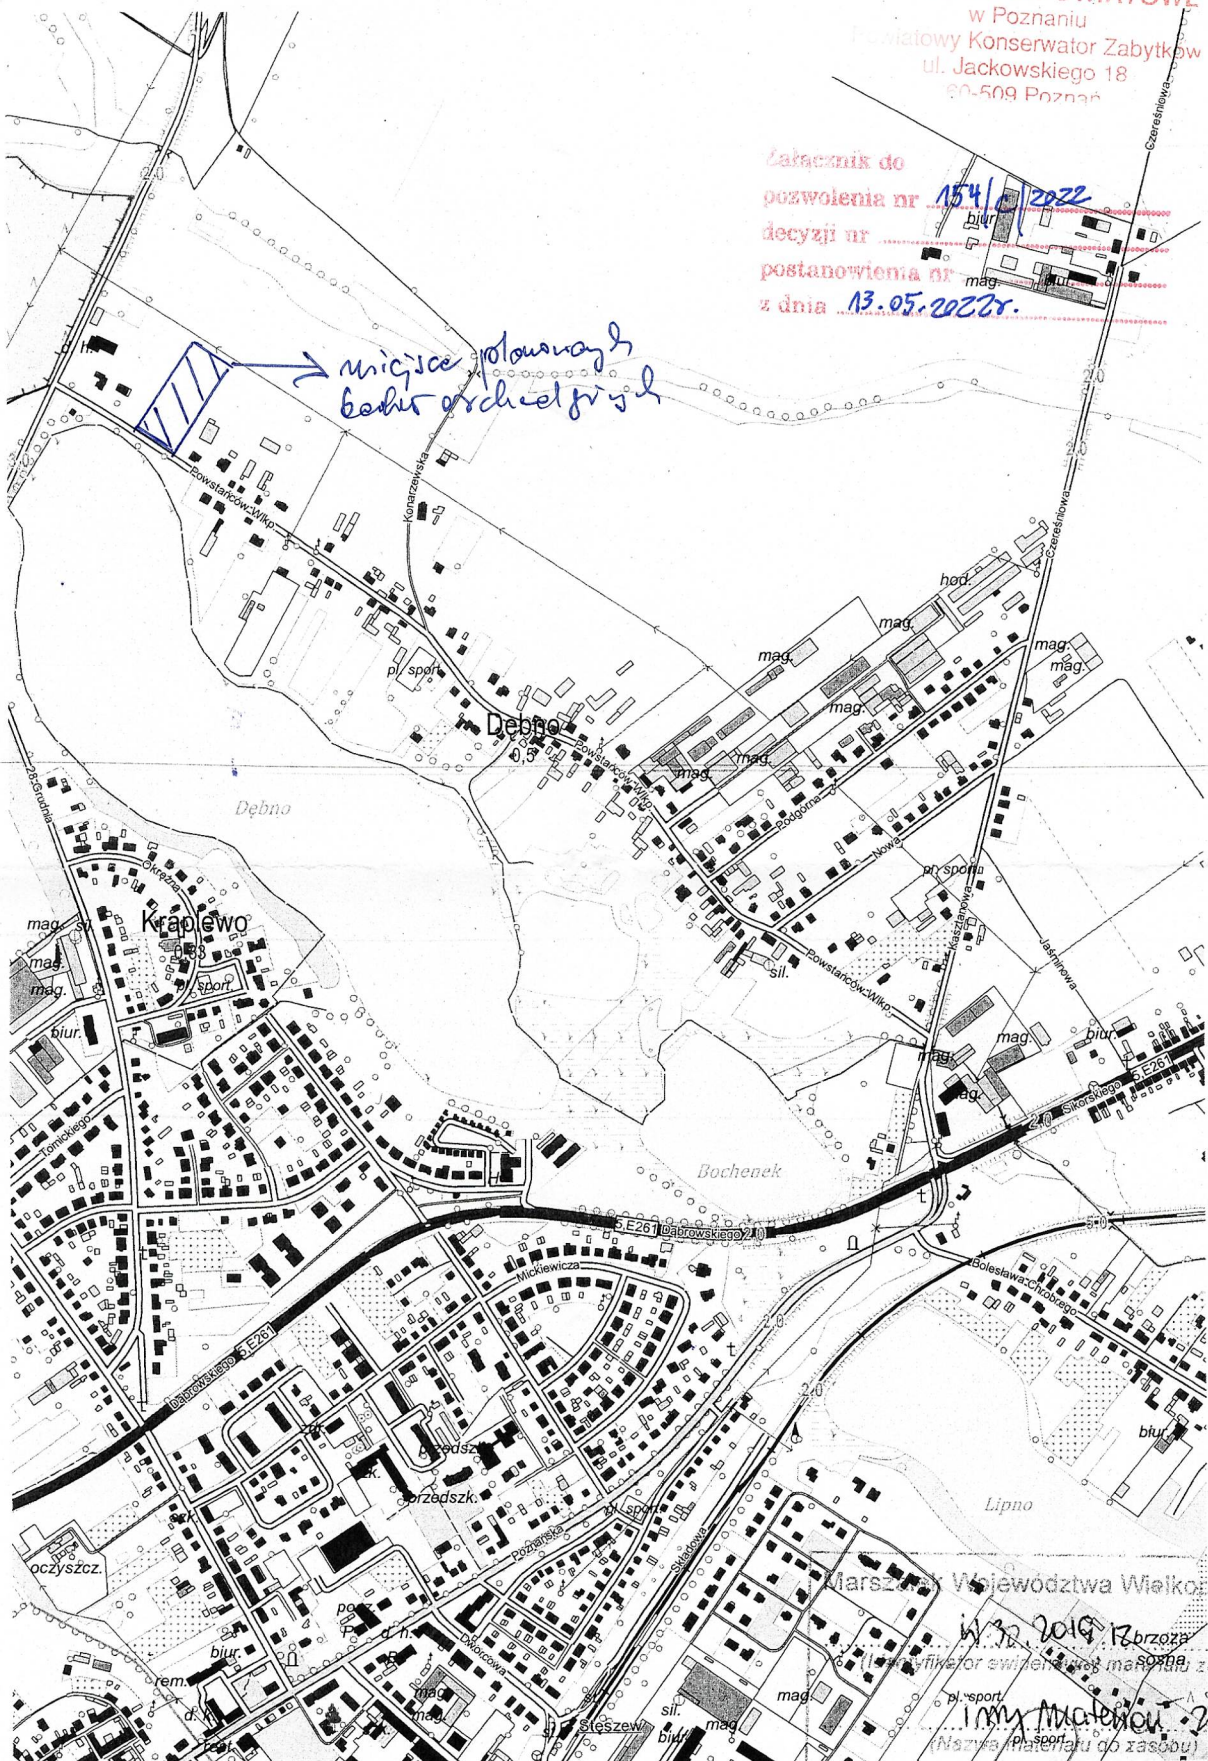

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W 30.2019.12.2022

(Data wykonania kopii materiału zasobu)

Imię i nazwisko: zasobu
(Nazwa materiału do zasobu)

16.03.2022

(Data wykonania kopii materiału zasobu)

Anna Hornik

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym
zakończonej w dniu 2023-05-22

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1263.2023

Wnioskodawca: BIURO PROJEKTÓW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI JOANNA FELSKA
61-695 Poznań, ul. Żołnierzy Narwiku 23, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Stęszew - obszar wiejski, Obr.: Dębienko, Dz.: 327, 451

Rodzaj i funkcja przewodu:

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań Michał Całujek	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Autostrada Wielkopolska S.A. ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań Robert Szeszuła	pozytywne z uwagami W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć i zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Opalenica.
5	Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań Wojciech Grześkowiak	pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 16.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	GCI Sp. z o.o. ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. w Czerwonaku ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	HAWA TELEKOM S.A. w restrukturyzacji ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa Jakub Błażejowski	nie dotyczy Nie dotyczy
12	Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Majątek Rogalin Sp. z o.o. Nowa 3, 62-022 Rogalin	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
17	ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock Paweł Purc	nie dotyczy Nie dotyczy
19	PKN ORLEN S.A.- Oddział PGNiG w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra Łukasz Robakowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
20	PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22	PKP TELKOL sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
23	Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań Joanna Kasperuk	pozytywne z uwagami Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznań Południe, ul. Głogowska 429, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur stalowych.

24	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
26	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Babki i Krzesiny	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Biedrusko	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
28	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Poznań Andrzej Koralewicz	pozytywne bez uwag Brak uwag
29	Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Dopiewo ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
30	T.Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
31	Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji Poznań ul. Reknicka 4, Poznań 61-245	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
33	Veolia Poznań S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Webtouch Sp. z o.o., Sp. k. ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo Wojciech Grześkowiak	pozytywne z uwagami WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 16.05.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
36	Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z o.o. ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
37	Województwo Wielkopolskie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, Poznań 61-623	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
38	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
39	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
40	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

41	Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
42	Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
43	Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
44	Zakład Usług Komunalnych Dopiewo ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
45	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
46	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zielona 8 61-851 Poznań Maciej Walentowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
47	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Burmistrz Miasta Luboń ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	Burmistrz Miasta Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	Wójt Gminy Dopiewo ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

13	Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Wójt Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Wójt Gminy Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Wójt Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1		

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Daria Urban

Agnieszka Zawada-Sikorska

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).



POWIAT
POZNAŃSKI

Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
ul. Mosińska 15, Stęszew

działająca przez pełnomocnika:
Ryszard Owsianowski
Zakład Projektowo-Usługowy IWRA
Iwona Napierała-Piątkowska
ul. Naclawska 11C/15, 64-00 Kościan

Wasze pismo z dnia:
02.06.2023 r.

Znak:

Nasz znak:
KZ.4123.15.00034.2023.V

Data:
16.06.2023 r.

Sprawa: projektowany rurociąg tłoczny, w m. Dębienko, dz. nr ewid. 327, gm. Stęszew

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2023 r., data wpływu 05.06.2023 r., uzupełniony dnia 13.06.2023 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że planowana inwestycja przebiega w obrębie stanowiska archeologicznego nr AZP 55-25/7, które podlega ochronie i opiece konserwatorskiej. bez względu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt. 3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 2022.840 t.j.)).

Dla ochrony zabytków, uwzględniając wynikające z tego faktu działania konserwatorskie mające na celu zapewnienie warunków umożliwiających zagospodarowanie zabytków, zapobieganie zagrożeniom, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, podczas ww inwestycji należy prowadzić badania archeologiczne. Obowiązek prowadzenia badań archeologicznych pozwoli w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego przedsięwzięcia budowlanego.

W tym celu Inwestor winien: złożyć do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badań, - na podstawie złożonego wniosku Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 2022.840 t.j.).

Powiatowy Konserwator Zabytków działa na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

Załącznik: 1 egz. mapy

Z up. STAROSTY

Wiesław Bieganski
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Poznaniu

Otrzymuje: list zwykły

- ① Ryszard Owsianowski Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała-Piątkowska ul. Naclawska 11C/15, 64-00 Kościan
2. aa KA

Sprawę prowadzi: starszy inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Załącznik do pisma nr KZ.4123.A5.00034.2023.V
z dnia 16.06.2023r.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY "IWRA" - KOŚCIAN

Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	2.06.2023	
Opracował	Joanna FELSKA		2.06.2023	
Opracował				
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
sanitarna				

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA PRZEPOMPOWNI
W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO,
GMINA STĘSZEW

Miejscowość

DĘBNO
GM. STĘSZEW

Treść rys.

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala

1:500

Nr rys.

2

LEGENDA

- ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
- PROJ. R. TŁOCZNY
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
- PS \oplus PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
- GRANICE DZIAŁEK

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

GKG.GZZ.4071.3441.2023

Województwo : wielkopolskie

Powiat : poznański

Gmina : Stęszew

Miejscowość: Dębno

Jednostka : 302114_5, Stęszew

Obręb : 302114_5.0002, Dębienko

Arkusz : 1 Sekcja : 6.175.09.20.2.3

Działka : 451

Służebność : nie badano

Powierzchnia: 1,6031ha

Układ współrzędnych: 2000/6

Układ wysokości : PL-KRON86-NH

zasięg aktualizacji -----

Stan aktualny na dzień: 17.03.2023 r.

Benedykt Szajkowski
Geodeta Uprawniony
tel. kom. 600 282 272, upr. nr 10799
62-060 Stęszew, ul. J. Słowackiego 8
NIP 777-138-45-18, REGON 630079577

POŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY POZYTYWNE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.	GKG.GZZ.4071.3441.2023
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Starosta Poznański
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej	Benedykt Szajkowski Geodeta Uprawniony
Wykonawca prac geodezyjnych	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 31.03.2023
Nr oraz data dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Benedykt Szajkowski upr. nr 10799, zakres 1 i 2


Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konsultor Zabudów
ul. Jackowskiego 18
60-509Poznań

Załącznik do pisma nr **LK.4423.15.00034.2023.V**
z dnia **16.06.2023 r.**

Odcinek kanalizacji sanitarnej o długości
L=16,5m wykonac przewierceniem sterowanym


Odcinek rurociągu łączącego
wykonany wykopem
otwartym w terenie
m ewid 327

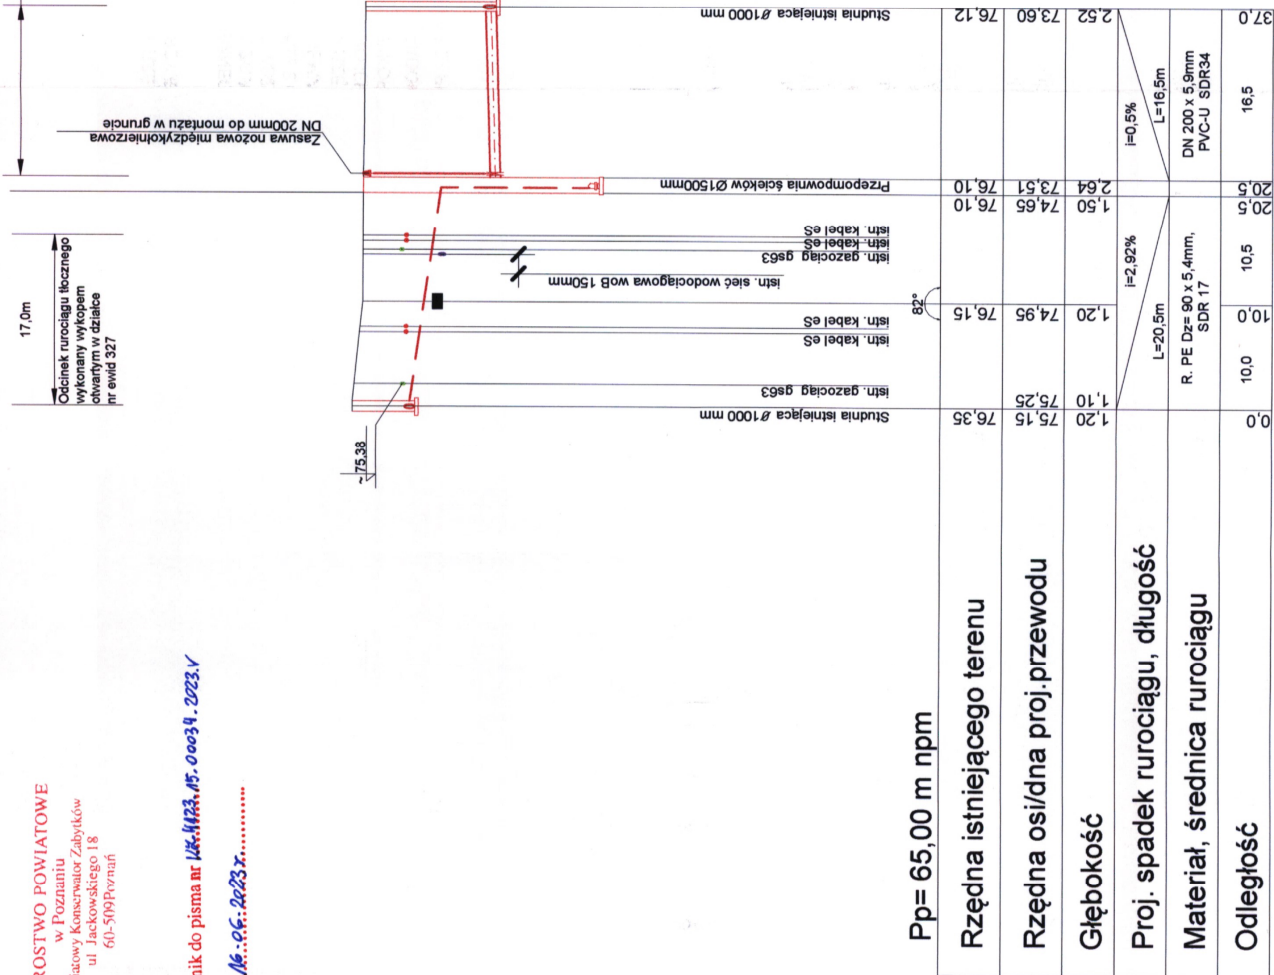

UWA G A :

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POMIERZY RZĘDNE TERENU W MIEJSCU LOKALIZACJI PRZEPOMPOWNI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJĄ ONE OD PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY DOSTOSOWAĆ RZĘDNĄ WŁĄZU DO RZĘDNEJ W MIEJSCU JEJ LOKALIZACJI.
2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA (RZĘDNA POSADOWIENIA, ŚREDNICA, MATERIAŁ) I ZABEZPIECZENIA. W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIĆ ROBÓTY RĘCZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA. PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO OKOŁO 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE.
3. DRENAŻ W DNIIE WYKOPU WYKONAĆ JEŻELI W POZIOMIE POSADOWIENIA RUR ZALEGAJĄ GRUNTY SPOISTE NAWODNIONE.
4. ZASTOSOWAĆ DO BUDOWY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RURY PE, PE100 SDR 17 A DO BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ RURY PVC-U SDR 34.

Przekrój pionowy wykopu
skala 1:50

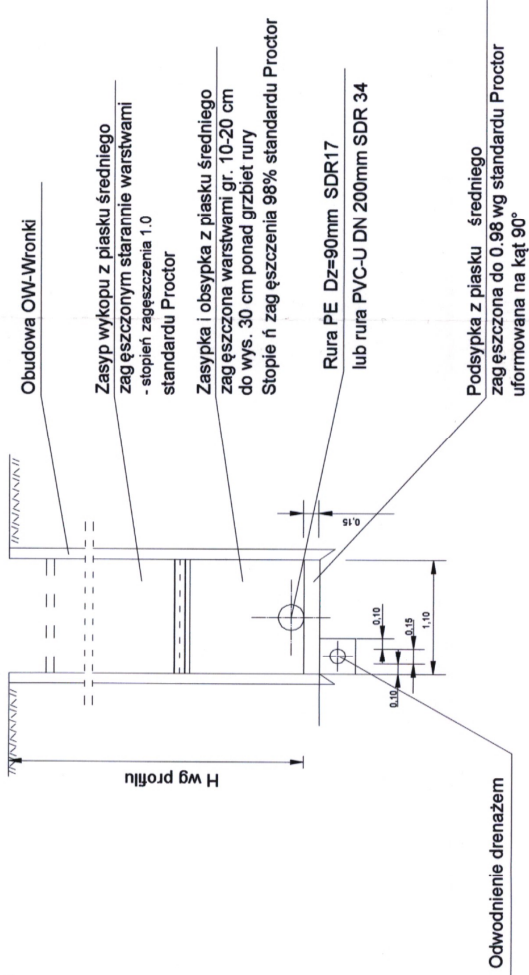

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
"IWRA" - KOŚCIAN

Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	2.06.2023			
Opracował	Joanna FELSKA	2.06.2023			
Branża	Intle i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	

Miejscowość	GM. STĘSZEW	Trzeci rys.	Skala	Nr rys.	3
Zadanie inwestycyjne	BUDOWA PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO, GMINA STĘSZEW				

STAROSTA POZNAŃSKI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

KZ.4123.15.00053.2023.V

**POZWOLENIE NR 195/C/2023
na prowadzenie badań archeologicznych**

Działając na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), art. 6 ust. 1 pkt. 3a, art. 22 ust. 2, 4, art. 36 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, art. 37 e, art. 47, art. 107 d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023.775 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszewie działający przez pełnomocnika: Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań, z dnia 24.07.2023 r., data wpływu 26.07.2023 r.,

w sprawie o wydanie **pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji:** budowa rurociągu tłocznego dz. nr ewid.327 w m. Dębno, obręb Dębienko, ul. Powstańców Wielkopolskich, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie

STAROSTA

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszewie działający przez pełnomocnika: Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań,

badń archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa rurociągu tłocznego dz. nr ewid.327 w m. Dębno, obręb Dębienko, ul. Powstańców Wielkopolskich, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie

przebiegających: w strefie stanowiska archeologicznego nr 7/7 na obszarze AZP 55-25, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania; w strefie ochrony konserwatorskiej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25.04.2019 r. oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków znak KZ.4123.15.00034.2023.V z dnia 16.06.2023 r.;

współrzędne geodezyjne lub geograficzne z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamania obszaru badań:

x – 494664,81 y – 343268,95

x – 494693,54 y – 343257,04

x – 494678,56 y – 343259,42

Zakres i sposób prowadzenia badań: zgodnie z programem badań Pana mgr Piotra Wawrzyniaka Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra załączonym do wniosku, a także w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć a w szczególności ich rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretację, w obszarze wyznaczonym na załączniku mapowym będącym integralną częścią pozwolenia

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2024 r.

I. określa warunek polegający na:

- 1) obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j.)

- 2) przekazania Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt. 1):
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt. 1),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e cytowanej wyżej ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt. 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań
- 3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2) uważa się za spełnione, w przypadku kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę posiadającą kwalifikację, o których mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostały załączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę ustawowych wymagań,

II. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 2) niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań
- 3) **prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań (wykonanej zgodnie z elementami dokumentacji badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.poz. II), składającej się z następujących elementów:**
 - a. imię, nazwisko i adres osoby lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację
 - b. karty zabytku archeologicznego tj. karta KEZAL w dwóch egzemplarzach
 - c. karty jednostek stratygraficznych
 - d. rejestru odkrytych zabytków
 - e. rejestru warstw
 - f. inwentarza: zabytków wydzielonych, zabytków masowych, próbek, dokumentacji rysunkowej i fotograficznej
 - g. dokumentacji graficznej i fotograficznej
 - h. sprawozdania z badań
 - i. opracowania wyników badań
 - j. mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem
 - k. graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii
 - l. planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
 - m. bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.
- 4) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych

Uzasadnienie

Dnia 26.07.2023 r. do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpłynął wniosek z dnia 24.07.2023 r.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszewie działający przez pełnomocnika: Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań, wraz z załącznikami w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji: budowa rurociągu tłoczego dz. nr ewid.327 w m. Dębno, obręb Dębienko, ul. Powstańców Wielkopolskich, gm. Stęszew, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

W toku postępowania Powiatowy Konserwator Zabytków ustalił, że:

Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) formami ochrony zabytków są m.in. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zamierzenie inwestycyjne przebiega na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25.04.2019 r.; w części dotyczącej zasad ochrony dziedzictwa kulturowego ustalono strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji zabytków na obszarze AZP 55-25, w granicach którego określono nakaz prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie stanowiska archeologicznego pod nr 7/7 na obszarze AZP 55-25, ujętego w gminnej ewidencji zabytków (art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Dz.U.2022.840 t.j.). Jest to obszar cenny pod względem występowania terenowych pozostałości osadnictwa pradziejowego, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 6 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U.2022.840 t.j.).

W przypadku zamiaru realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, a które doprowadzić mogą do przekształcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych (art. 31 ust. 1a-3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.). Badania archeologiczne polegające na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu i pozyskaniu poszczególnych zabytków archeologicznych pozwolą w sposób rzetelny i naukowy realizować zasady ochrony zabytków przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie inwestycji budowlanej.

Ponadto Powiatowy Konserwator Zabytków w piśmie znak 4123.15.00034.2023.V z dnia 16.06.2023 r. wskazał na konieczność prowadzenia badań archeologicznych przy realizacji inwestycji.

W związku z tym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na powadzenie w/w badań.

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.), na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się wnioskodawcy pozwolenie właściwego miejscowo konserwatora zabytków. Niniejsze pozwolenie określa warunki, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku i są niezbędne dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j.).

POUCZENIE

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu powiatowego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000zł. (art. 107d pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.)

Zgodnie z art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.)1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust.1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022.840 t.j.) postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust.1 może zostać wznowione, a następnie może zostać cofnięte lub zmienione, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych zezwoleń wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie, które należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023.775 t.j.).

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j.). Z dniem doręczenia do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem możliwości wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i skargi do sądu administracyjnego.

Zawiadomienia, o których mowa w pkt. II niniejszego pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650): E-mail: starostwo@powiat.poznan.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: <http://pzpoznan.peup.pl>, Adres elektronicznej skrytki ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP, nr fax: 61 8480-556

załącznik: mapy z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych



z up. STAROSTY
Mieszaw Biegański
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Poznaniu

Otrzymują: za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszewie działający przez pełnomocnika: Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań
2. Gmina Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
3. aa KA

Zwolniono z opłaty skarbowej

Podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022.2142 ze zm.)

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 17 zł z tyt. pełnomocnictwa

na konto Urzędu Miasta Poznania, nr pokwitowania przelew nr rach. bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763, Data wpłaty 24.07.2023 r.

Sprawę prowadzi: starszy inspektor Agata Karwecka ☎ 61 222 89 67

WIZUALIZACJA BDOT 10k 1: 10 000

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Załącznik do
zaopiniowania

pozwoleń nr 195/6/2023

decyzji nr

postanowienia nr

z dnia 01.08.2023 r.

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W 30.2019.12

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

iny materiał zasobu

(Nazwa materiału do zasobu)

30.06.2023

(Data wykonania kopii materiału zasobu)

GŁÓWNY SPECJALISTA

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

miejsce planowej budowy
ordynacji

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Załącznik do
pozwolenia nr 135/c/2023
decyzji nr
postanowienia nr
z dnia 01.08.2023 r.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY "IWRA" - KOŚCIAN

Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	14.04.2023	
Opracował	Joanna FELSKA		14.04.2023	
Opracował				
Branża	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
sanitarna				

Zadanie Inwestycyjne

BUDOWA PRZEPOMPOWNI
W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO,
GMINA STĘSZEW

Miejscowość

DĘBNO
GM. STĘSZEW

Treść rys.

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala
1:500

Nr rys.
2

LEGENDA

—	ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
---	PROJ. R. TŁOCZNY
---	PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
PS ⊕	PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
---	GRANICE DZIAŁEK

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

GKG.GZZ.4071.3441.2023

Województwo : wielkopolskie

Powiat : poznański

Gmina : Stęszew

Miejscowość: Dębno

Jednostka : 302114_5, Stęszew

Obręb : 302114_5.0002, Dębienko

Arkusz : 1 Sekcja : 6.175.09.20.2.3

Działka : 451

Służebność : nie badano

Powierzchnia: 1.6031ha

Układ współrzędnych: 2000/6

Układ wysokości : PL-KRON86-NH

zasięg aktualizacji -----

Stan aktualny na dzień: 17.03.2023 r.

Benedykt Szajkowski
Geodeta Uprawniony
tel. kom. 600 282 273, upr. nr 10799
62-060 Stęszew, ul. Słowackiego 8
NIP 777-138-45-18, REGON 630079577

POŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY POZYTYWNE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.3441.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	Benedykt Szajkowski Geodeta Uprawniony
Nr oraz data dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 31.03.2023
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Benedykt Szajkowski upr. nr 10799, zakres 1 i 2

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

INFORMACJA BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2020 poz 1333 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b) z późniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U.03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy przepompowni jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Na placu budowy prowadzone będą roboty ziemne, montażowe instalacyjne oraz wykończeniowe związane z wykonaniem:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
- rurociągu tłocznego,
- przepompowni sieciowej.

Długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ
1.	Rury PVC-U klasy S, SDR 34, DN = 200 x 5,9 mm	m	16,5
2.	Rurociąg tłoczny – Rury PE Dz=90,0 x 5,4mm, SDR 17	m	20,5

Tabela nr 1

Obiekty na sieci:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ
1.	Przepompownia sieciowa PS ø1500 mm, L= 4,28m (do dna technologicznego), wydajność Q = 1,49 l/s.	1

Tabela nr 2.

Kolejność realizacji robót:

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym.
- Przygotowanie placu budowy.
- Wytyczenie trasy sieci i określenie położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
- Wykonanie robót ziemnych.
- Układanie rur.
- W przypadku wykonywania przecisku przeciąganie rur przewodowych w rurach osłonowych.
- Montaż przepompowni i armatury na sieci i obiektach.
- Próby szczelności.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
- Zasypanie wykopu.
- Odtworzenie terenów zielonych i uporządkowanie placu budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

Na przedmiotowym terenie wsi istnieją następujące obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub napowietrznej:

- sieć telekomunikacyjna;
- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;
- sieć kanalizacyjna;
- sieć gazowa;
- sieć dróg gminnych.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Poniższe elementy zagospodarowania terenu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu;

- napowietrzne linie elektroenergetyczne;
- drogi zwłaszcza na odcinkach, gdzie należy zachować ciągłość ruchu;
- drzewostan;
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robót niezgodnie z technologią robót;
- wykonywanie wykopów pod sieć kanalizacyjną na głębokości poniżej 1,5 m pod powierzchnią terenu;
- wykonywanie głębokich wykopów liniowych szczególnie w bliskim sąsiedztwie budynków, drzew i słupów linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach;
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;
- składowanie materiałów na krawędzi wykopu;
- usunięcie się skarpy wykopu;
- upadek pracownika do wykopu;
- transport rur na plac budowy i ich montaż;
- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie;
- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak;
- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków;
- rozerwanie szalunku przy użyciu pompy;
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów;
- praca sprzętu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.);
- niekorzystne warunki gruntowo – wodne w rejonie prowadzonych prac (woda gruntowa powyżej dna wykopów, niestabilne grunty zalegające w poziomie posadowienia obiektów budowlanych);
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (np. dostarczenie studni);
- roboty prowadzone w studniach roboty związane z wykonaniem przewiertów pod ciekami, drogami;
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu;
- wykonanie izolacji;
- ręczne zasypywanie wykopów;
- zasypywanie wykopów spycharką;
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych.

Wykopy pod sieci prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ostrożnego wykonywania wykopów w pobliżu domów, gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejący drenaż.

Niektóre z nich mogą być nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokościowych (dotyczy to w szczególności kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przyłączy oraz drenażu).

We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOŚCI.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach na wysokości:

- upadek pracownika z wysokości;
- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów;
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIĄZANE Z UŻYCIEM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, MASZYN, ELEKTRONARZĘDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Najczęściej występujące zagrożenia przy użyciu i eksploatacji maszyn, urządzeń elektonarzędzi i instalacji elektrycznych:

- potrącenie pracownika przez pracującą maszynę;
- porażenie prądem elektrycznym;
- oparzenie łukiem elektrycznym;
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń;
- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki;
- niebezpieczeństwo pożaru;
- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:

- instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania wszelkich prac;
- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA ORAZ WYPOSAŻENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac przyszły Wykonawca robót winien wydzielić odpowiednie miejsce uzgodnione z Użytkownikiem oraz zapewnić do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zostać oznakowany tablicami informującymi o zakazie wstępu na teren budowy.

Miejsce wykopu należy oznakować tablicami informującymi o głębokich wykopach.

W sąsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem usytuować zaplecze socjalne. Składa się ono z pomieszczeń biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatów wyposażonych w umywalnię natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI.

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego.

Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.

Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 min.

Należy uzyskać przed przystąpieniem do prac ziemnych informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzić należy wyłącznie ręcznie.

Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopów niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami, nieoznakowanych i nieoświetlonych w nocy.

Wykopy należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu. Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewnić właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Zapewnione być musi właściwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie, zabezpieczenie barierkami i zaporami, oświetlenie w nocy).

W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi wydzielić strefę niebezpieczną - taśma BHP na słupkach i tablice ostrzegawcze.

Strefy niebezpieczne wyznaczyć w ww. sposób wokół urządzeń transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanej odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika).

Przy pracach transportowych materiałów do wykopu opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielić w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego.

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację.

Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zachować normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych.

Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należyтым porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia.

Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów

palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.

10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania robót wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają wykonawcę,
- gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiałów należy gromadzić w wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich należy zorganizować w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. Na odpady stałe zostaną ustawione pojemniki stanowiące własność przedsiębiorstwa oczyszczania, w którego zakresie będzie okresowe ich opróżnianie. Nie występują odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, które należało by składować w sposób szczególny.



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stęszewie

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Mosińska 15
62-060 Stęszew



(061) 813 41 82
sekretariat@steszew.zakladkomunalny.com

REGON: 630502975

Znak sprawy: OT.5250.1P.2023

Stęszew, dnia 9 maja 2023 r.

Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
62-060 Stęszew, ul. Mosińska 15
Tel. 8134-182

Ryszard Owsianowski
Ul. Żołnierzy Narwiku 23
61-695 Poznań

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków zlokalizowanej na działce nr. geod. 451 oraz 327 w miejscowości Dębno, gmina Stęszew na wniosek z dnia 17.04.2023 r.

1. W celu odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na terenie działki nr geod. 451, obręb Dębienko położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Dębno, gmina Stęszew do miejskiej sieci kanalizacji sanit., należy zaprojektować i zrealizować sieć kanalizacji sanit. z rur i kształtek kielichowych PVC-U Ø kl. SN8 o jednolitej strukturze ścianki w przekroju, spełniających normę PN-EN 1401-1:2009. Rury układane zgodnie z instrukcją montażu producenta. Uszczelki wykonane z elastomerów, spełniające normę PN-EN 681-1:2002. Rury układane ze spadkiem 0,5%. Dopuszcza się do wbudowania wyłącznie odcinki rur o długości 3,0 m. Sieć zlokalizowana będzie na działce nr geod. 451, gmina Stęszew. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanit. o średnicy 200 mm z rur PVC, zlokalizowanej na działce 327, za pośrednictwem przepompowni ścieków oraz rurociągu tłoczego.
2. Odcinek ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur i kształtek ciśnieniowych PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø90 o jednolitej strukturze ścianki w przekroju, spełniających normę PN-EN 1401-1:2009. Rury układane zgodnie z instrukcją montażu producenta. Uszczelki wykonane z elastomerów, spełniające normę PN-EN 681-1:2002
3. Rury PE 100 PN10 SDR17 zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2012 dobór zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi,
4. Rury układać na 15 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypać 30 cm warstwą piasku, na której należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru brązowego
5. Studnie sieciowe:
 - betonowe B45 W8 PN-87/H-7405/02 kl. CO, DO600,
 - włazy kanałowe typu ciężkiego o nośności 40 T,
 - uszczelka gumowa w formie pierścienia ślizgowego,
 - stopnie złączowe stalowe w otulinie tworzywowej,
 - prefabrykowana dolna część studni z kinetą,



- lub systemowe studnie włączowe typu Wavin Tegra DN1000
- 6. Studnie przyłączeniowe:
 - Systemowe studzienki typu Wavin PP/PE DN 425/315 /kineta, rura karbowana, rura teleskopowa, uszczelki, włącz żeliwny 12,5 T/. Przyłącze zakończone studzienką 1,0 m za granicą działki.
- 7. Obsypka, podsypka wg instrukcji montażu rur,
- 8. Przepompownię:
 - zbiornik z polimerobetonu,
 - wyposażenie wewn. całkowicie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
 - zawory dla każdej z pomp,
 - pompy Grundfos wg doboru /2 szt. – pracująca-rezerwowa/,
 - pozostałe elementy zgodne z warunkami technicznymi oraz PN,
 - system alarmowy,
 - ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej z furtką zamykaną na zamek patentowy, teren wyłożony kostką brukową, na terenie należy zaprojektować lampę wraz z zasilaniem,
- 9. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 - Ulica Powstańców Wielkopolskich miejscowość Dębno – studnia Rzg = 76.35, Rzd = 75.15 m. n. p. m. (wg odrębnego opracowania).
- 10. System monitoringu powinien być kompatybilny z istniejącym systemem znajdującym się na oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel. Wszystkie projektowane pompownię należy włączyć do systemu monitoringu do stacji operatorskiej w OS Witobel.
- 11. Wyposażenie płyt montażowych dla pompowni:
 - zintegrowany układ sterowania i monitoringu wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem i klawiaturą oraz modułem wejść-wyjść (analogowe i cyfrowe)
 - zasilacz impulsowy obwodów niskiego napięcia (24VDC)
 - system zasilania rezerwowego z akumulatorami
 - zabezpieczenie przed zanikiem fazy i odwrotnym podłączeniem faz
 - rozłącznik główny,
 - zabezpieczenie zwarciorowe dla każdej pompy,
 - zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,
 - dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),
 - przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,
 - wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),
 - grzałka z termostatem.
 - modem GPRS



Uwagi ogólne:

1. Projekt na sieć należy opracować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami.
2. Trasę projektowanego uzbrojenia naniesiona na aktualnych mapach do celów projektowych należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy POGDiK w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej należy załączyć do dokumentacji projektowej sieci uzgadnianej w ZGKiM w Stęszewie.
3. Projekt sieci należy uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew (druki zlecenia do pobrania na stronie www.zgkimsteszew.pl, opłata wg taryfikatora)
4. Do projektu należy załączyć stan prawny ulicy (pasa drogowego) w zakresie projektowanego uzbrojenia.
5. Wykonawcą sieci może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.
6. Wykonaną sieć należy zgłosić do inwentaryzacji przez odpowiednie organy i najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć 2 egz. mapy geodezyjnej do ZGKiM w Stęszewie.
7. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, należy dokonać zgłoszenia wykonania sieci wod. w ZGKiM w Stęszewie (tel. 61-8134-182) z 5 dniowym wyprzedzeniem.
8. Sieć w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru technicznego przez ZGKiM w Stęszewie (tel. 61-8134-182)
9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw wody jest podpisanie umowy z ZGKiM w Stęszewie przekazanie sieci.
10. Niniejsze warunki techniczne są ważne dwa lata od daty wydania.

Dyrektor

mgr inż. Dawid Marciniak

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza – 1 egz.

Otrzymują:

1. Ryszard Owsianowski, ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew.

Sprawę prowadzi: Dawid Marciniak, tel. 61 8134 182

