

Szkoła w Miechowie

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 14.03.2022
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Szkoła w Miechowie	
Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Wiatrołap - Segment A - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	16
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	17
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	18
Komunikacja - Segment A - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	19
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	20
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	21
Komunikacja - Segment A - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	22
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	23
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	24
Sala lekcyjna - Segment A - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	25
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	26
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	27
Szatnia - Segment A - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	28
WC - Segment A - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	29
Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	30
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	31
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	32
Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	33
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	34
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	35
Komunikacja - Segment B - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	36
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	37
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	38
Sala lekcyjna - Segment B - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	39
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	40
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	41
Magazyn - Segment A - Przyziemie	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	42
Szatnia - Segment B - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	43
Magazyn - Segment B - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	44
Pom. socjalne - Segment B - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	45
Komunikacja - Segment C - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	46
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	47
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	48
Sala lekcyjna nr 10a - Segment C - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	49
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	50
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	51
Sala lekcyjna nr 9 - Segment C - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	52
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	53
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	54
Sala lekcyjna nr 9B - Segment C - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	55
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	56
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	57
Sala lekcyjna - Segment C - Przyziemie Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	58
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	59
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	60
Sala lekcyjna nr 10c - Segment C - Przyziemie Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	61
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	62
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	63
Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	64
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	65
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	66
Sala gimnastyczna - Hala sportowa - Przyziemie Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	67
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	68
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	69
Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	70
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	71
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	72
Pok. nauczycielski - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	73
Pok. nauczycielski - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	74
WC - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	75
Magazyn sprzętu - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	76
Szatnia - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	77
Szatnia - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	78
Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	79
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	80
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	81
Prysznice - Hala sportowa - Przyziemie	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	82
Komunikacja - Segment A - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	83
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	84
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	85
Sala lekcyjna - Segment A - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	86
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	87
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	88
Sala lekcyjna - Segment A - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	89
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	90
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	91
Komunikacja - Segment B - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	92
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	93
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	94
Sala lekcyjna nr 22 - Segment B - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	95
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	96
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	97
Sala lekcyjna nr 20 - Segment B - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	98
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	99
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	100
Komunikacja - Segment C - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	101
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	102
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	103
Sala lekcyjna nr 1 - Segment C - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	104
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	105
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	106
Sala lekcyjna nr 3 - Segment C - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	107
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	108
Powierzchnia antypanikowa 1	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E, prostopadle)	109
Pom. sekretariatu - Segment C - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	110
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	111
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	112
Pom. dyrektora - Segment C - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	113
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	114
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	115
Komunikacja - Segment D - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	116
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	117
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	118
Pomieszczenie - Segment D - Parter	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	119
Pomieszczenie - Segment D - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	120
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	121
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	122
Komunikacja - Przewiązka - Parter	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	123
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	124
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	125
Komunikacja - Przewiązka - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	126
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	127
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	128
Komunikacja - Przewiązka - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	129
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	130
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	131
Komunikacja - Hala sportowa - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	132
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	133
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	134
Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	135
Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	136
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	137
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadle)	138
Sala komputerowa - Hala sportowa - Parter Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	139
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	140
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadle)	141
Komunikacja - Segment A - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	142
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	143
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadle)	144
Sala lekcyjna - Segment A - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	145
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	146
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadle)	147
Komunikacja - Segment B - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	148
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	149
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	150
Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	151
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	152
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	153
Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	154
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	155
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	156
Komunikacja - Segment C - Piętro I	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	157
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	158
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	159
Sala lekcyjna nr 5a - Segment C - Piętro I	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	160
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	161
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	162
Sala lekcyjna nr 5b - Segment C - Piętro I	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	163
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	164
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	165
Sala lekcyjna nr 7 - Segment C - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	166
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	167
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	168
Księgowa - Segment C - Piętro I Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	169
Komunikacja - Segment D - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	170
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	171
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	172
Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	173
Oświetlenie awaryjne Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy Izolinie (E)	174
Powierzchnia antypanikowa 1 Izolinie (E, prostopadłe)	175
Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I Sceny świetlne Oświetlenie podstawowe Powierzchnie pomieszczenia Płaszczyzna pracy	

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E)	176
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	177
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	178
Komunikacja - Segment A - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	179
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	180
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	181
Sala lekcyjna - Segment A - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	182
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	183
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	184
Komunikacja - Segment B - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	185
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	186
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadłe)	187
Sala lekcyjna - Segment B - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	188
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	189
Powierzchnia antypanikowa 1	


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Izolinie (E, prostopadle)	190
Komunikacja - Segment D - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	191
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	192
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	193
Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	194
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	195
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	196
Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II	
Sceny świetlne	
Oświetlenie podstawowe	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	197
Oświetlenie awaryjne	
Powierzchnie pomieszczenia	
Płaszczyzna pracy	
Izolinie (E)	198
Powierzchnia antypanikowa 1	
Izolinie (E, prostopadle)	199


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrołap - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(118.078 m, 7.403 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
266

E_{min} [lx]
208


E_{max} [lx]
314

E_{min} / E_m
0.780


E_{min} / E_{max}
0.661

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrołap - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(118.078 m, 7.403 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 22

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
8.60

E_{min} [lx]
5.21


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.606


E_{min} / E_{max}
0.472

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrołap - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(118.478 m, 7.803 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 14

Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
9.80

E_{min} [lx]
7.77


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.793

E_{min} / E_{max}
0.704

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 35

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(120.115 m, 7.403 m, 0.000 m)




Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
220	151	269	0.685	0.562

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 35

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(120.115 m, 7.403 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
6.17

E_{min} [lx]
1.87


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.304

E_{min} / E_{max}
0.170


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(120.515 m, 7.803 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
7.33

E_{min} [lx]
3.02


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.412

E_{min} / E_{max}
0.274

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 193

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(125.305 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
186

E_{min} [lx]
137


E_{max} [lx]
211

E_{min} / E_m
0.733

E_{min} / E_{max}
0.646

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 193

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(125.305 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
4.47

E_{min} [lx]
1.28


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.287

E_{min} / E_{max}
0.119

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(125.605 m, 1.695 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 185

Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.76

E_{min} [lx]
1.28


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.269

E_{min} / E_{max}
0.113

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(118.178 m, 1.395 m, 0.800 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
472

E_{min} [lx]
310


E_{max} [lx]
631

E_{min} / E_m
0.657

E_{min} / E_{max}
0.491

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 50

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(118.178 m, 1.395 m, 0.800 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.47

E_{min} [lx]
0.36


E_{max} [lx]
24

E_{min} / E_m
0.081

E_{min} / E_{max}
0.015


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 43

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(118.478 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
4.10

E_{min} [lx]
1.09


E_{max} [lx]
10

E_{min} / E_m
0.265

E_{min} / E_{max}
0.105

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia - Segment A - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(130.795 m, 4.254 m, 0.800 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 52



Siatka: 16 x 8 Punkty

E_m [lx]
206

E_{min} [lx]
117


E_{max} [lx]
293

E_{min} / E_m
0.567

E_{min} / E_{max}
0.398

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC - Segment A - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

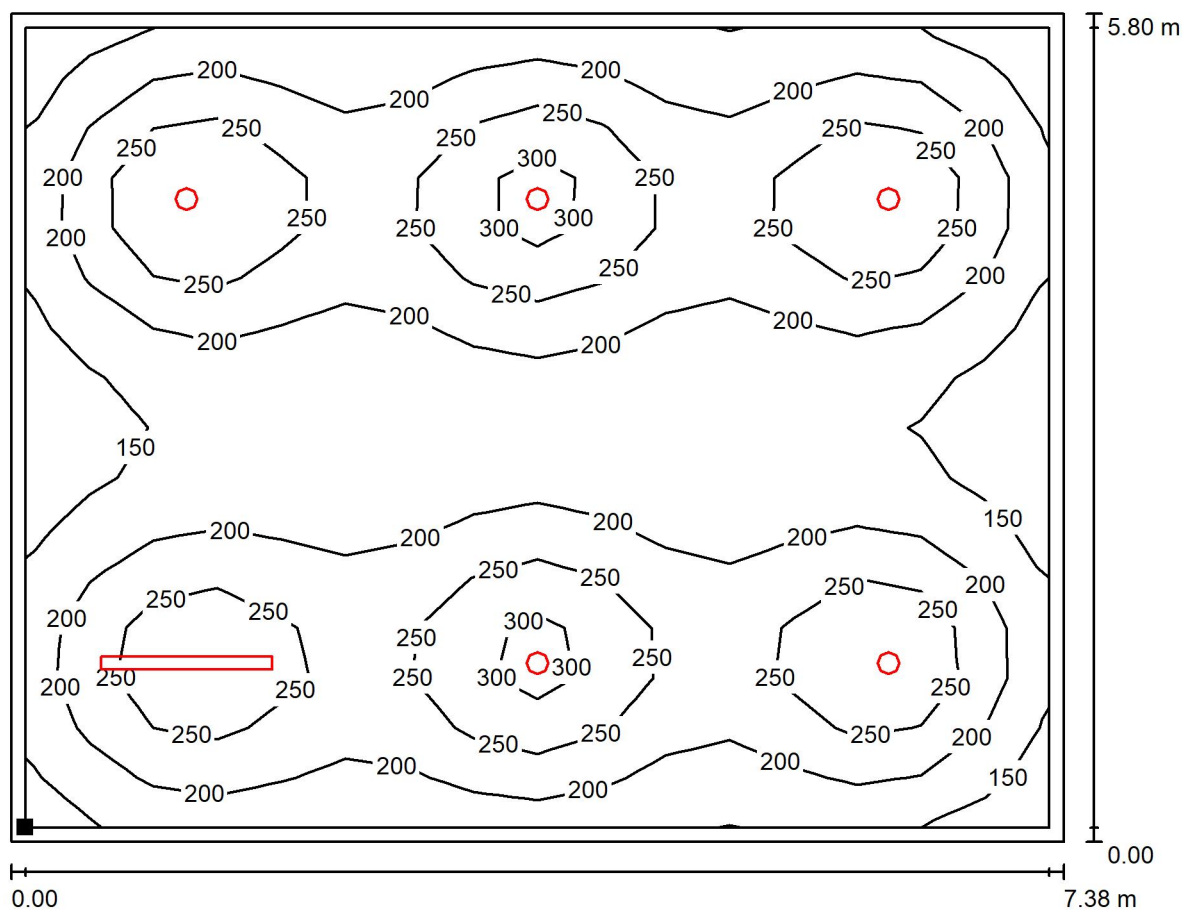

Wartości Lux, Skala 1 : 53

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(130.675 m, 19.273 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
213

E_{min} [lx]
125


E_{max} [lx]
334

E_{min} / E_m
0.588

E_{min} / E_{max}
0.375


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiazka - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(94.246 m, 26.323 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 379



Siatka: 48 x 12 Punkty

E_m [lx]
160

E_{min} [lx]
74


E_{max} [lx]
207

E_{min} / E_m
0.466

E_{min} / E_{max}
0.358


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(94.246 m, 26.323 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 379



Siatka: 48 x 12 Punkty

E_m [lx]
3.67

E_{min} [lx]
1.06


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.290

E_{min} / E_{max}
0.100


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia
antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)**



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(94.246 m, 26.323 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 371



Siatka: 64 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.80

E_{min} [lx]
1.17


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.307

E_{min} / E_{max}
0.108


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(50.521 m, 26.323 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 311



Siatka: 32 x 6 Punkty

E_m [lx]
127

E_{min} [lx]
51


E_{max} [lx]
283

E_{min} / E_m
0.403

E_{min} / E_{max}
0.180


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.500 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(50.521 m, 26.323 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 311



Siatka: 32 x 6 Punkty

E_m [lx]
3.75

E_{min} [lx]
1.09


E_{max} [lx]
10

E_{min} / E_m
0.291

E_{min} / E_{max}
0.106

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 303

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(50.521 m, 26.323 m, 0.000 m)



Siatka: 44 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.78

E_{min} [lx]
1.00


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.264

E_{min} / E_{max}
0.092

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 189

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.400 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(85.350 m, 7.656 m, 0.000 m)



Siatka: 24 x 8 Punkty

E_m [lx]
195

E_{min} [lx]
151


E_{max} [lx]
267

E_{min} / E_m
0.775

E_{min} / E_{max}
0.565

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 189

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.400 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(85.350 m, 7.656 m, 0.000 m)



Siatka: 24 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.73

E_{min} [lx]
1.00


E_{max} [lx]
9.44

E_{min} / E_m
0.267

E_{min} / E_{max}
0.106

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 181

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(85.250 m, 7.756 m, 0.000 m)



Siatka: 24 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.78

E_{min} [lx]
1.02


E_{max} [lx]
9.44

E_{min} / E_m
0.270

E_{min} / E_{max}
0.108


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(73.410 m, 1.295 m, 0.800 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
656

E_{min} [lx]
509


E_{max} [lx]
780

E_{min} / E_m
0.776

E_{min} / E_{max}
0.652


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(73.410 m, 1.295 m, 0.800 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.20

E_{min} [lx]
0.44


E_{max} [lx]
19

E_{min} / E_m
0.104

E_{min} / E_{max}
0.023


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(73.810 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
3.96

E_{min} [lx]
1.12


E_{max} [lx]
9.15

E_{min} / E_m
0.283

E_{min} / E_{max}
0.122

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn - Segment A - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

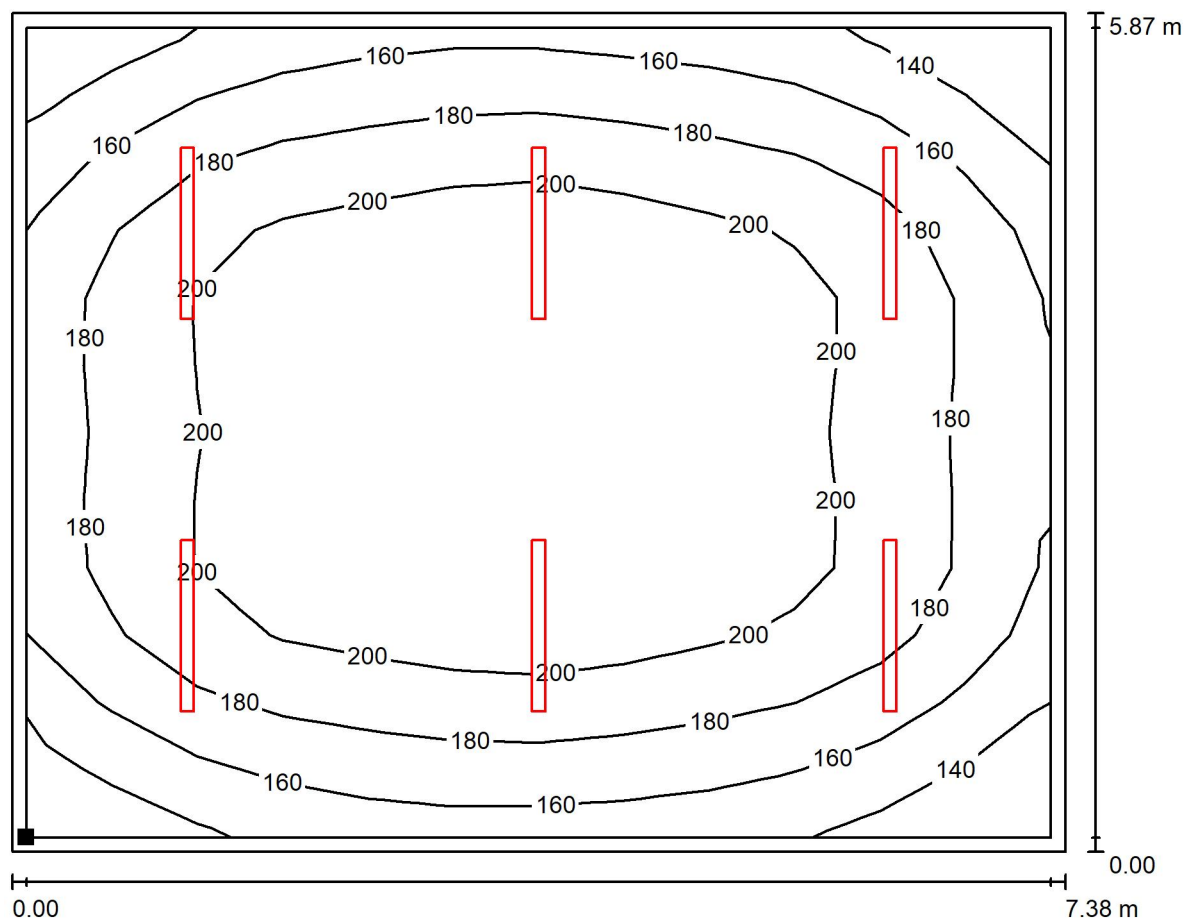

Wartości Lux, Skala 1 : 53

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(85.970 m, 1.295 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
187

E_{min} [lx]
126


E_{max} [lx]
220

E_{min} / E_m
0.674

E_{min} / E_{max}
0.572

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia - Segment B - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

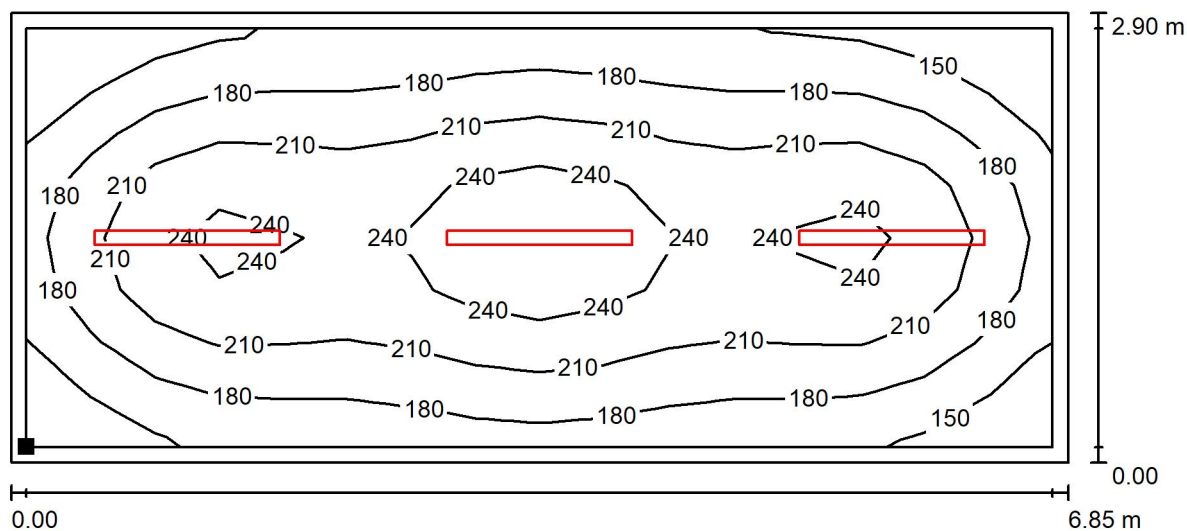

Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(73.410 m, 10.248 m, 0.800 m)



Siatka: 16 x 8 Punkty

E_m [lx]
203

E_{min} [lx]
127


E_{max} [lx]
267

E_{min} / E_m
0.624

E_{min} / E_{max}
0.475


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn - Segment B - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 69

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(86.190 m, 10.375 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
205

E_{min} [lx]
147


E_{max} [lx]
242

E_{min} / E_m
0.714

E_{min} / E_{max}
0.606

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. socjalne - Segment B - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

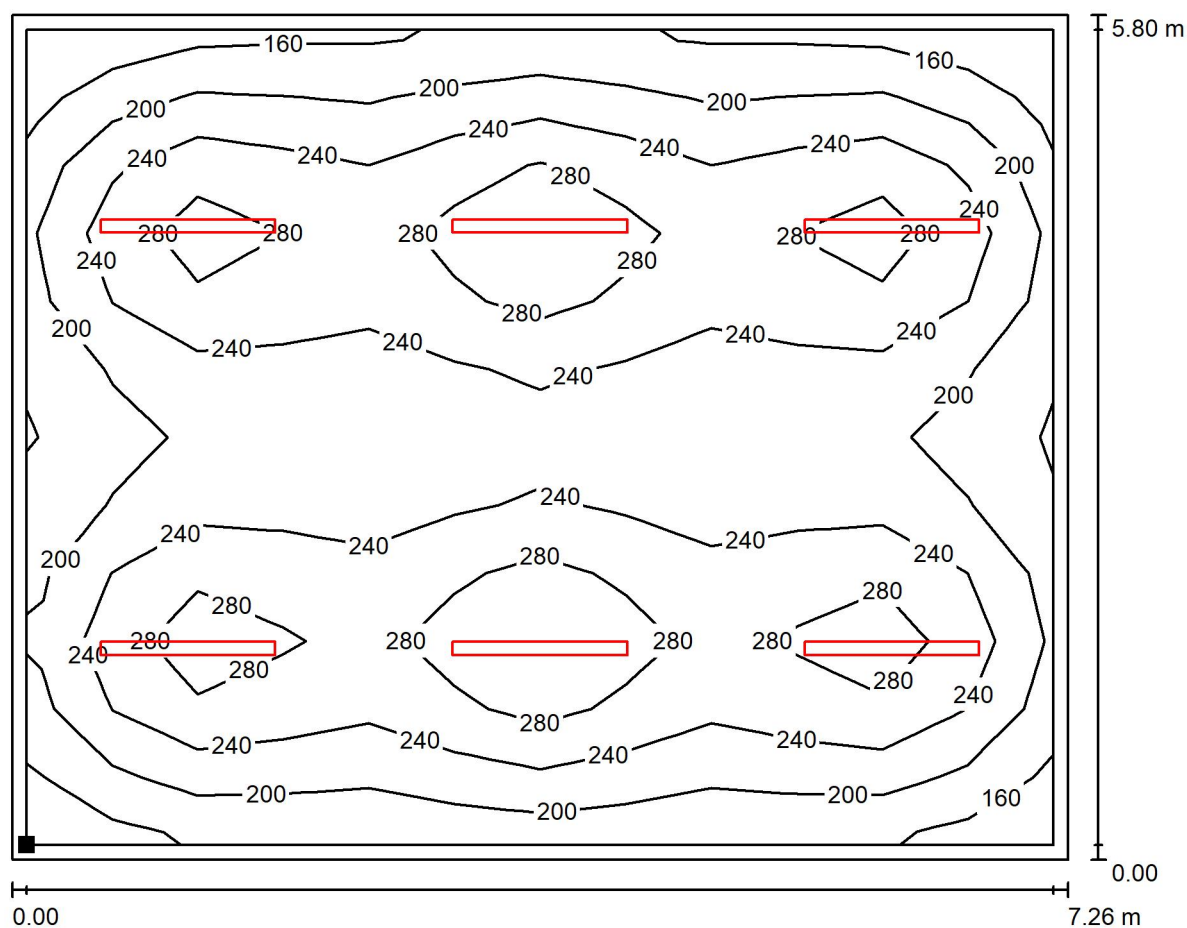

Wartości Lux, Skala 1 : 52

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(86.090 m, 19.273 m, 0.850 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
236

E_{min} [lx]
139


E_{max} [lx]
323

E_{min} / E_m
0.592

E_{min} / E_{max}
0.432

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.801 m, 26.303 m, 0.000 m)




Siatka: 48 x 12 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
142	122	175	0.859	0.697

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.801 m, 26.303 m, 0.000 m)




Siatka: 48 x 12 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
3.89	1.69	7.18	0.434	0.235

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 293

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.101 m, 26.603 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.03

E_{min} [lx]
1.73


E_{max} [lx]
7.20

E_{min} / E_m
0.430

E_{min} / E_{max}
0.241

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Sala gimnastyczna - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe /
Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)**



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.400 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.001 m, 8.263 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
596

E_{min} [lx]
397


E_{max} [lx]
703

E_{min} / E_m
0.667

E_{min} / E_{max}
0.565

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala gimnastyczna - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.400 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.001 m, 8.263 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
1.00

E_{min} [lx]
0.71


E_{max} [lx]
1.19

E_{min} / E_m
0.714

E_{min} / E_{max}
0.597

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala gimnastyczna - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 293

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.101 m, 8.363 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
1.00

E_{min} [lx]
0.76


E_{max} [lx]
1.19

E_{min} / E_m
0.761

E_{min} / E_{max}
0.641


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(13.611 m, 29.253 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
106

E_{min} [lx]
95


E_{max} [lx]
115

E_{min} / E_m
0.896

E_{min} / E_{max}
0.823


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(13.611 m, 29.253 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
6.36

E_{min} [lx]
5.21


E_{max} [lx]
7.03

E_{min} / E_m
0.819

E_{min} / E_{max}
0.741


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 7

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(14.011 m, 29.653 m, 0.000 m)



Siatka: 8 x 8 Punkty

E_m [lx]
6.81

E_{min} [lx]
6.44


E_{max} [lx]
7.03

E_{min} / E_m
0.945


E_{min} / E_{max}
0.915

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pok. nauczycielski - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(10.626 m, 29.253 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 53

Siatka: 8 x 12 Punkty

E_m [lx]
360

E_{min} [lx]
247


E_{max} [lx]
440

E_{min} / E_m
0.686


E_{min} / E_{max}
0.561

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pok. nauczycielski - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(13.611 m, 31.267 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 37

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
317

E_{min} [lx]
210


E_{max} [lx]
389

E_{min} / E_m
0.665

E_{min} / E_{max}
0.541


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 15

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.150 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(15.501 m, 29.303 m, 0.850 m)



Siatka: 4 x 4 Punkty

E_m [lx]
200

E_{min} [lx]
185


E_{max} [lx]
214

E_{min} / E_m
0.928

E_{min} / E_{max}
0.867


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn sprzętu - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 55

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(19.741 m, 30.283 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
251

E_{min} [lx]
181


E_{max} [lx]
290

E_{min} / E_m
0.720


E_{min} / E_{max}
0.624

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(25.691 m, 29.253 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 52

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
261

E_{min} [lx]
154


E_{max} [lx]
351

E_{min} / E_m
0.589

E_{min} / E_{max}
0.438


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 39

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(28.601 m, 31.043 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
326

E_{min} [lx]
214


E_{max} [lx]
406

E_{min} / E_m
0.655

E_{min} / E_{max}
0.527


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(28.601 m, 29.252 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
165

E_{min} [lx]
82


E_{max} [lx]
205

E_{min} / E_m
0.496

E_{min} / E_{max}
0.399


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 30

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(28.601 m, 29.252 m, 0.000 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
5.28

E_{min} [lx]
2.84


E_{max} [lx]
7.00

E_{min} / E_m
0.539

E_{min} / E_{max}
0.406


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Przyziemie / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 28

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.639 m, 29.299 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
5.30

E_{min} [lx]
2.74


E_{max} [lx]
7.04

E_{min} / E_m
0.517

E_{min} / E_{max}
0.390


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Prysznice - Hala sportowa - Przyziemie / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(31.621 m, 31.043 m, 0.800 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
317

E_{min} [lx]
213


E_{max} [lx]
389

E_{min} / E_m
0.672

E_{min} / E_{max}
0.548

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 193

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(295.307 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 16 Punkty

E_m [lx]
161

E_{min} [lx]
106


E_{max} [lx]
183

E_{min} / E_m
0.660

E_{min} / E_{max}
0.582

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 193

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(295.307 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 16 Punkty

E_m [lx]
3.68

E_{min} [lx]
1.34


E_{max} [lx]
6.49

E_{min} / E_m
0.365

E_{min} / E_{max}
0.207

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 185

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(295.607 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.85

E_{min} [lx]
1.50


E_{max} [lx]
6.49

E_{min} / E_m
0.390

E_{min} / E_{max}
0.231


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(288.217 m, 1.395 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
695

E_{min} [lx]
483


E_{max} [lx]
817

E_{min} / E_m
0.695

E_{min} / E_{max}
0.592


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(288.217 m, 1.395 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.54

E_{min} [lx]
1.13


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.249

E_{min} / E_{max}
0.101


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa
1 / Izolinie (E, prostopadle)**



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(288.517 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.86

E_{min} [lx]
1.48


E_{max} [lx]
6.41

E_{min} / E_m
0.382

E_{min} / E_{max}
0.230


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(300.797 m, 10.392 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
660

E_{min} [lx]
398


E_{max} [lx]
799

E_{min} / E_m
0.602

E_{min} / E_{max}
0.498


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(300.797 m, 10.392 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.26

E_{min} [lx]
0.78


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.182


E_{min} / E_{max}
0.068

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Sala lekcyjna - Segment A - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa
1 / Izolinie (E, prostopadle)**



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(301.197 m, 10.792 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 60

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.85

E_{min} [lx]
1.45


E_{max} [lx]
6.48

E_{min} / E_m
0.377

E_{min} / E_{max}
0.224

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 174

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(250.732 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
156

E_{min} [lx]
85


E_{max} [lx]
181

E_{min} / E_m
0.548

E_{min} / E_{max}
0.471

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 174

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(250.732 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.97

E_{min} [lx]
1.34


E_{max} [lx]
6.68

E_{min} / E_m
0.338

E_{min} / E_{max}
0.201

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 166

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(251.032 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.22

E_{min} [lx]
1.74


E_{max} [lx]
6.69

E_{min} / E_m
0.412


E_{min} / E_{max}
0.260

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 22 - Segment B - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

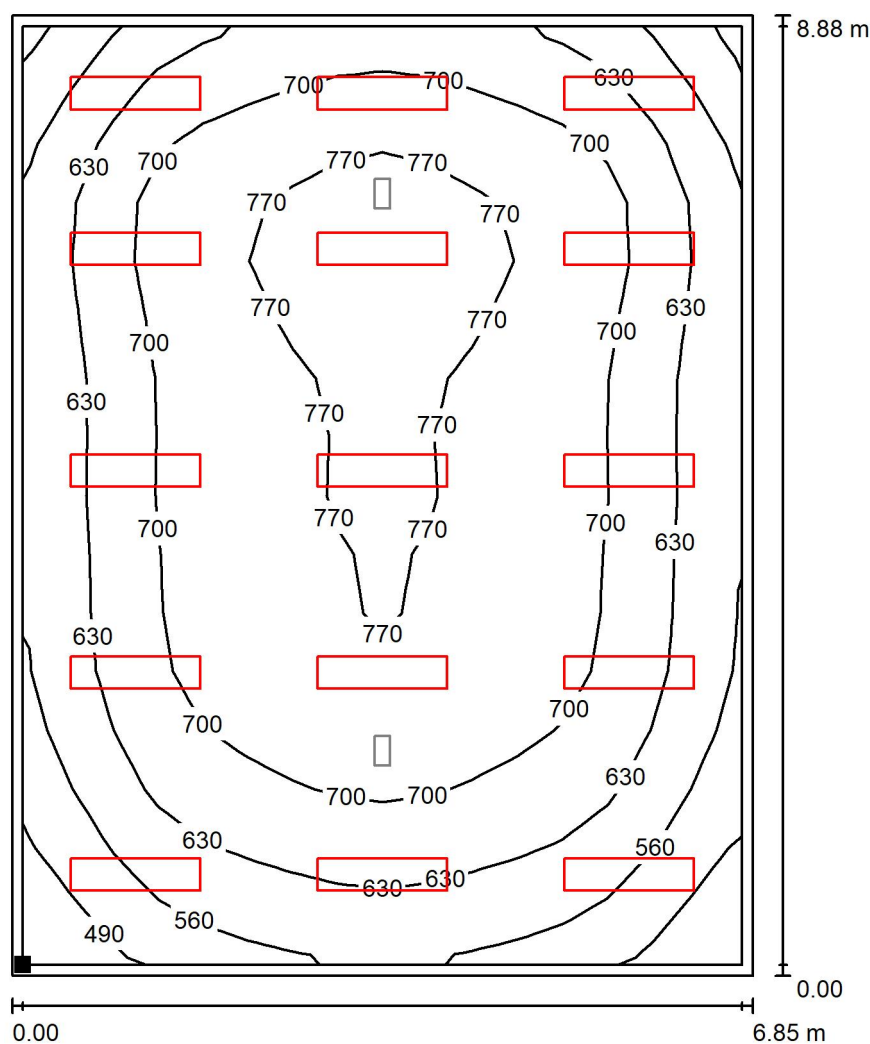

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.542 m, 1.295 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
689

E_{min} [lx]
467


E_{max} [lx]
811

E_{min} / E_m
0.677

E_{min} / E_{max}
0.576


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 22 - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.542 m, 1.295 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.49

E_{min} [lx]
1.09


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.243

E_{min} / E_{max}
0.097


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 22 - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(243.942 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.99

E_{min} [lx]
1.69


E_{max} [lx]
6.44

E_{min} / E_m
0.424

E_{min} / E_{max}
0.263


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 20 - Segment B - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(256.322 m, 10.375 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
522

E_{min} [lx]
334


E_{max} [lx]
630

E_{min} / E_m
0.639


E_{min} / E_{max}
0.530

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 20 - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(256.322 m, 10.375 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.42

E_{min} [lx]
0.64


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.145

E_{min} / E_{max}
0.056


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 20 - Segment B - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(256.622 m, 10.675 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.90

E_{min} [lx]
1.03


E_{max} [lx]
6.61

E_{min} / E_m
0.263

E_{min} / E_{max}
0.155

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment C - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 139

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(237.916 m, 33.022 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
139

E_{min} [lx]
114

E_{max} [lx]
155

E_{min} / E_m
0.822

E_{min} / E_{max}
0.737


Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(237.916 m, 33.022 m, 0.000 m)



E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
3.77	1.64	6.31	0.435	0.260


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 132

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(238.216 m, 33.322 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.96

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.55

E_{min} / E_m
0.401

E_{min} / E_{max}
0.242


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 1 - Segment C - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 66

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.729 m, 33.142 m, 0.850 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
559

E_{min} [lx]
338


E_{max} [lx]
684

E_{min} / E_m
0.605


E_{min} / E_{max}
0.494

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 1 - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.729 m, 33.142 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 66

Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
5.11

E_{min} [lx]
1.31


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.256

E_{min} / E_{max}
0.116


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 1 - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 58

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(244.029 m, 33.442 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.40

E_{min} [lx]
1.69


E_{max} [lx]
6.81

E_{min} / E_m
0.384

E_{min} / E_{max}
0.249


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 3 - Segment C - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

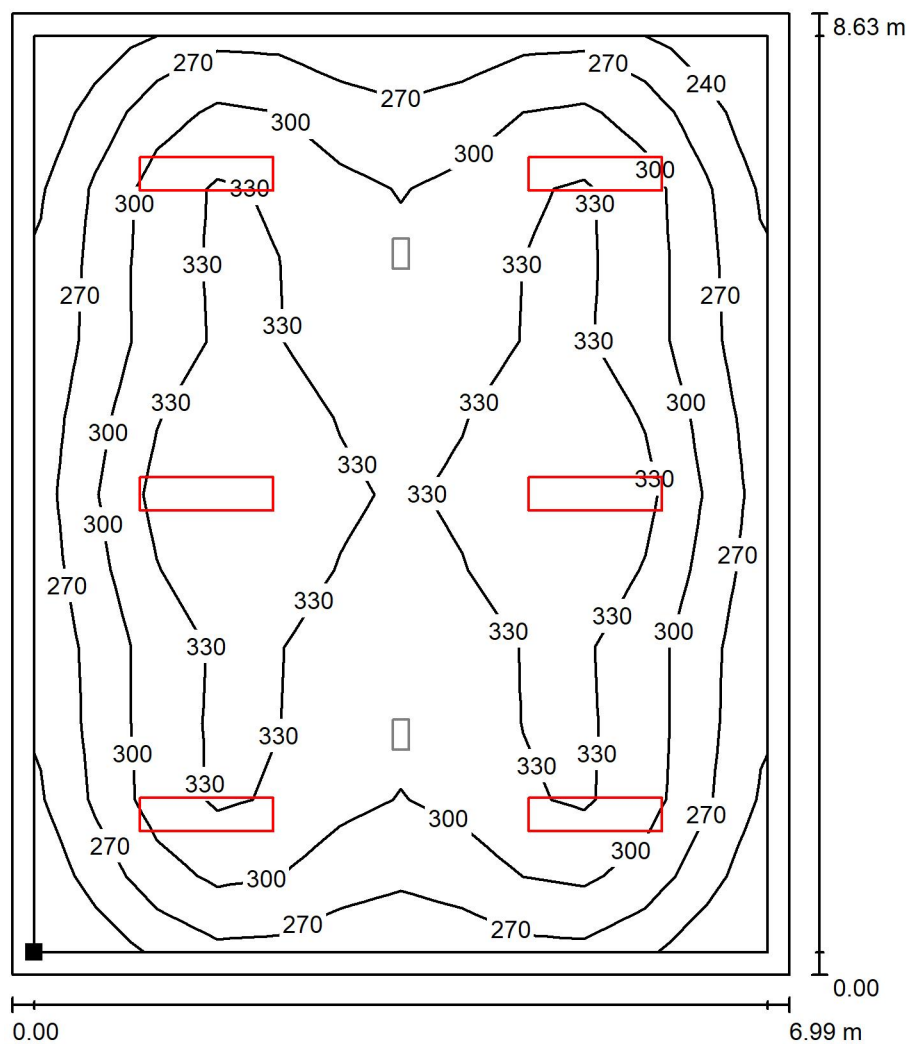

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(230.407 m, 42.240 m, 0.850 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
308

E_{min} [lx]
227


E_{max} [lx]
363

E_{min} / E_m
0.737

E_{min} / E_{max}
0.624


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 3 - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(230.407 m, 42.240 m, 0.850 m)



Siatka: 12 x 12 Punkty

E_m [lx]
4.82

E_{min} [lx]
1.15


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.239

E_{min} / E_{max}
0.104


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 3 - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 60

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(230.707 m, 42.540 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.20

E_{min} [lx]
1.52


E_{max} [lx]
6.78

E_{min} / E_m
0.362

E_{min} / E_{max}
0.224


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. sekretariatu - Segment C - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 47

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(240.449 m, 50.812 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
609

E_{min} [lx]
430


E_{max} [lx]
729

E_{min} / E_m
0.706


E_{min} / E_{max}
0.590

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. sekretariatu - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(240.449 m, 50.812 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 47

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
5.37

E_{min} [lx]
1.35


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.252


E_{min} / E_{max}
0.123

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. sekretariatu - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(240.849 m, 51.212 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 40

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.20

E_{min} [lx]
2.09


E_{max} [lx]
5.97

E_{min} / E_m
0.497

E_{min} / E_{max}
0.350

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. dyrektora - Segment C - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.629 m, 54.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
540

E_{min} [lx]
388


E_{max} [lx]
640

E_{min} / E_m
0.718

E_{min} / E_{max}
0.606

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. dyrektora - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(243.629 m, 54.000 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
4.93

E_{min} [lx]
1.06


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.216

E_{min} / E_{max}
0.096


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. dyrektora - Segment C - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 41

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(244.029 m, 54.400 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.95

E_{min} [lx]
1.73


E_{max} [lx]
5.97

E_{min} / E_m
0.439

E_{min} / E_{max}
0.290


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 91

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(302.145 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 8 Punkty

E_m [lx]
141

E_{min} [lx]
54


E_{max} [lx]
174

E_{min} / E_m
0.386

E_{min} / E_{max}
0.311


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 91

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(302.145 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.51

E_{min} [lx]
1.42


E_{max} [lx]
6.14

E_{min} / E_m
0.405

E_{min} / E_{max}
0.232


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 83

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(302.445 m, 26.322 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.69

E_{min} [lx]
1.15


E_{max} [lx]
6.51

E_{min} / E_m
0.313

E_{min} / E_{max}
0.177

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Segment D - Parter / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 47

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(315.324 m, 29.322 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
219

E_{min} [lx]
134


E_{max} [lx]
280

E_{min} / E_m
0.614

E_{min} / E_{max}
0.479


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Segment D - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 110

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(309.315 m, 37.735 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
340

E_{min} [lx]
248


E_{max} [lx]
418

E_{min} / E_m
0.729

E_{min} / E_{max}
0.594


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Segment D - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 110

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(309.315 m, 37.735 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
3.27

E_{min} [lx]
0.45


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.139

E_{min} / E_{max}
0.042


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Segment D - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 103

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(309.615 m, 38.035 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
2.99

E_{min} [lx]
0.69


E_{max} [lx]
6.34

E_{min} / E_m
0.230

E_{min} / E_{max}
0.109

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 91

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(289.398 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 24 x 10 Punkty

E_m [lx]
200

E_{min} [lx]
137


E_{max} [lx]
238

E_{min} / E_m
0.687

E_{min} / E_{max}
0.576

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 91

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(289.398 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 24 x 10 Punkty

E_m [lx]
2.74

E_{min} [lx]
1.13


E_{max} [lx]
4.47

E_{min} / E_m
0.413

E_{min} / E_{max}
0.253


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 84

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(289.698 m, 26.322 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
2.90

E_{min} [lx]
1.19


E_{max} [lx]
4.53

E_{min} / E_m
0.408

E_{min} / E_{max}
0.261

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(263.933 m, 26.015 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 176



Siatka: 32 x 10 Punkty

E_m [lx]
199

E_{min} [lx]
132


E_{max} [lx]
242

E_{min} / E_m
0.661

E_{min} / E_{max}
0.543

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 176

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(263.933 m, 26.015 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 10 Punkty

E_m [lx]
3.25

E_{min} [lx]
1.55


E_{max} [lx]
6.06

E_{min} / E_m
0.478

E_{min} / E_{max}
0.256


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiazka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(264.233 m, 26.315 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 169



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.41

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.14

E_{min} / E_m
0.463

E_{min} / E_{max}
0.257

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 310

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(220.232 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 48 x 10 Punkty

E_m [lx]
253

E_{min} [lx]
169


E_{max} [lx]
288

E_{min} / E_m
0.671

E_{min} / E_{max}
0.588

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 310

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(220.232 m, 26.022 m, 0.000 m)




Siatka: 48 x 10 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
2.77	1.15	5.86	0.416	0.197


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Przewiązka - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 303

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(220.532 m, 26.322 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
2.90

E_{min} [lx]
1.20


E_{max} [lx]
5.93

E_{min} / E_m
0.413

E_{min} / E_{max}
0.202

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(177.812 m, 26.302 m, 0.000 m)



Siatka: 48 x 8 Punkty

E_m [lx]
144

E_{min} [lx]
122


E_{max} [lx]
172

E_{min} / E_m
0.846

E_{min} / E_{max}
0.708

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 300

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(177.812 m, 26.302 m, 0.000 m)




Siatka: 48 x 8 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
3.92	1.76	7.19	0.450	0.246


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Komunikacja - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia
antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)**



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(178.112 m, 26.602 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 293



Siatka: 128 x 32 Punkty

E_m [lx]
4.08

E_{min} [lx]
1.78


E_{max} [lx]
7.21

E_{min} / E_m
0.437

E_{min} / E_{max}
0.247

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(213.612 m, 28.922 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 55

Siatka: 32 x 64 Punkty

E_m [lx]
348

E_{min} [lx]
223


E_{max} [lx]
434

E_{min} / E_m
0.642

E_{min} / E_{max}
0.515


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

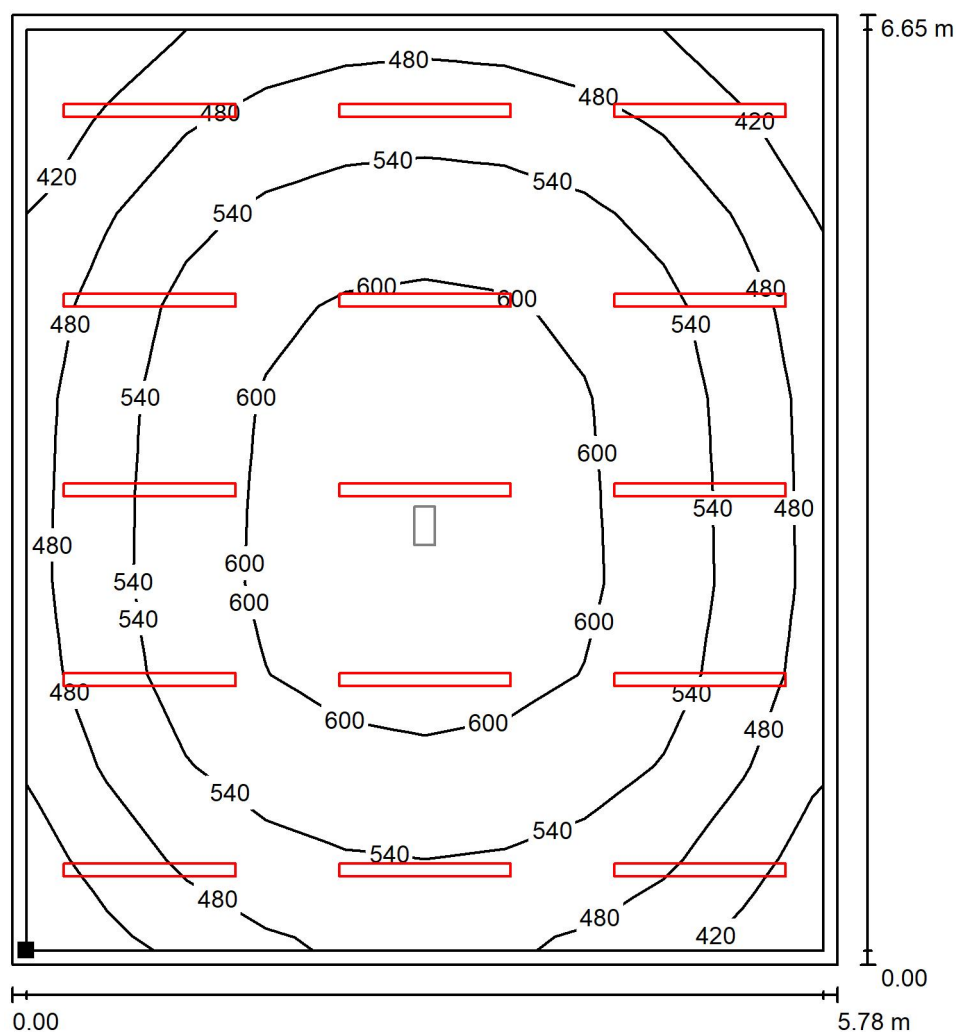

Wartości Lux, Skala 1 : 53

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(195.702 m, 29.251 m, 0.850 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
537

E_{min} [lx]
379


E_{max} [lx]
637

E_{min} / E_m
0.706


E_{min} / E_{max}
0.595

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(195.702 m, 29.251 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 53

Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
3.83

E_{min} [lx]
0.59


E_{max} [lx]
13

E_{min} / E_m
0.154


E_{min} / E_{max}
0.045

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(196.102 m, 29.651 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 45

Siatka: 24 x 24 Punkty

E_m [lx]
3.51

E_{min} [lx]
1.03


E_{max} [lx]
7.01

E_{min} / E_m
0.292

E_{min} / E_{max}
0.146

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala komputerowa - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 64

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(180.646 m, 29.252 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
516

E_{min} [lx]
346


E_{max} [lx]
597

E_{min} / E_m
0.671

E_{min} / E_{max}
0.581

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala komputerowa - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 64

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(180.646 m, 29.252 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.97

E_{min} [lx]
0.73


E_{max} [lx]
14

E_{min} / E_m
0.148

E_{min} / E_{max}
0.052


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala komputerowa - Hala sportowa - Parter / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 57

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(181.046 m, 29.652 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
4.65

E_{min} [lx]
1.69


E_{max} [lx]
7.72

E_{min} / E_m
0.362

E_{min} / E_{max}
0.219


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(454.361 m, 12.852 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
169

E_{min} [lx]
108


E_{max} [lx]
205

E_{min} / E_m
0.637

E_{min} / E_{max}
0.526


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(454.361 m, 12.852 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
4.10

E_{min} [lx]
1.20


E_{max} [lx]
7.45

E_{min} / E_m
0.293

E_{min} / E_{max}
0.161

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(454.161 m, 13.052 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.07

E_{min} [lx]
1.31


E_{max} [lx]
7.29

E_{min} / E_m
0.323

E_{min} / E_{max}
0.180


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(447.271 m, 1.395 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
685

E_{min} [lx]
439


E_{max} [lx]
811

E_{min} / E_m
0.642

E_{min} / E_{max}
0.542


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(447.271 m, 1.395 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.48

E_{min} [lx]
1.00


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.222

E_{min} / E_{max}
0.088


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

**Sala lekcyjna - Segment A - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia
antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)**



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(447.571 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.90

E_{min} [lx]
1.63


E_{max} [lx]
6.42

E_{min} / E_m
0.418

E_{min} / E_{max}
0.254

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(409.665 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
165

E_{min} [lx]
102


E_{max} [lx]
196

E_{min} / E_m
0.616

E_{min} / E_{max}
0.520

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(409.665 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.99

E_{min} [lx]
1.19


E_{max} [lx]
7.12

E_{min} / E_m
0.299

E_{min} / E_{max}
0.168

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 179

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(409.965 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

E_m [lx]
4.21

E_{min} [lx]
1.55


E_{max} [lx]
7.12

E_{min} / E_m
0.369

E_{min} / E_{max}
0.218


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(415.155 m, 10.215 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
643

E_{min} [lx]
367


E_{max} [lx]
819

E_{min} / E_m
0.570

E_{min} / E_{max}
0.448


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(415.155 m, 10.215 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.18

E_{min} [lx]
0.70


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.168

E_{min} / E_{max}
0.062


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(415.555 m, 10.615 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.80

E_{min} [lx]
1.36


E_{max} [lx]
6.46

E_{min} / E_m
0.357

E_{min} / E_{max}
0.210


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(402.475 m, 13.402 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
690

E_{min} [lx]
422


E_{max} [lx]
826

E_{min} / E_m
0.612

E_{min} / E_{max}
0.511


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(402.475 m, 13.402 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.45

E_{min} [lx]
0.85


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.190

E_{min} / E_{max}
0.074


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(402.875 m, 13.802 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.00

E_{min} [lx]
1.56


E_{max} [lx]
6.49

E_{min} / E_m
0.391

E_{min} / E_{max}
0.241

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment C - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(396.986 m, 38.820 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 141

Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
134

E_{min} [lx]
99


E_{max} [lx]
152

E_{min} / E_m
0.736

E_{min} / E_{max}
0.651

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 141

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(396.986 m, 38.820 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.64

E_{min} [lx]
1.17


E_{max} [lx]
6.53

E_{min} / E_m
0.320


E_{min} / E_{max}
0.179

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(397.286 m, 39.120 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 133

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.90

E_{min} [lx]
1.54


E_{max} [lx]
6.53

E_{min} / E_m
0.395

E_{min} / E_{max}
0.236

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5a - Segment C - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(404.136 m, 39.060 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
307

E_{min} [lx]
196


E_{max} [lx]
377

E_{min} / E_m
0.638

E_{min} / E_{max}
0.521

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5a - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(404.136 m, 39.060 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
6.08

E_{min} [lx]
2.09


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.343

E_{min} / E_{max}
0.189


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5a - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 31

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(404.436 m, 39.360 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.48

E_{min} [lx]
2.69


E_{max} [lx]
5.97

E_{min} / E_m
0.600

E_{min} / E_{max}
0.450


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5b - Segment C - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(402.576 m, 33.032 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
393

E_{min} [lx]
258


E_{max} [lx]
465

E_{min} / E_m
0.657

E_{min} / E_{max}
0.555

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5b - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 49

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(402.576 m, 33.032 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.57

E_{min} [lx]
0.60


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.167

E_{min} / E_{max}
0.054


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 5b - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(402.876 m, 33.332 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.11

E_{min} [lx]
1.04


E_{max} [lx]
5.97

E_{min} / E_m
0.334

E_{min} / E_{max}
0.174


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 7 - Segment C - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(389.385 m, 42.030 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
372

E_{min} [lx]
219


E_{max} [lx]
453

E_{min} / E_m
0.588


E_{min} / E_{max}
0.484

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 7 - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(389.385 m, 42.030 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 68

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.60

E_{min} [lx]
0.81


E_{max} [lx]
12

E_{min} / E_m
0.175

E_{min} / E_{max}
0.070


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna nr 7 - Segment C - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Wartości Lux, Skala 1 : 60

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(389.785 m, 42.430 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.20

E_{min} [lx]
1.52


E_{max} [lx]
6.78

E_{min} / E_m
0.362

E_{min} / E_{max}
0.224

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Księgowa - Segment C - Piętro I / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(402.746 m, 53.850 m, 0.850 m)



Siatka: 64 x 32 Punkty

E_m [lx]
552

E_{min} [lx]
379


E_{max} [lx]
670

E_{min} / E_m
0.687

E_{min} / E_{max}
0.565

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 234

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(468.658 m, 26.120 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 128 Punkty

E_m [lx]
169

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
189

E_{min} / E_m
0.704

E_{min} / E_{max}
0.631

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 234

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(468.658 m, 26.120 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 128 Punkty

E_m [lx]
3.12

E_{min} [lx]
1.11


E_{max} [lx]
6.14

E_{min} / E_m
0.357

E_{min} / E_{max}
0.182

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 226

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(468.858 m, 26.320 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 32 Punkty

E_m [lx]
3.27

E_{min} [lx]
1.34


E_{max} [lx]
6.17

E_{min} / E_m
0.410

E_{min} / E_{max}
0.217

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(461.556 m, 26.122 m, 0.850 m)



Siatka: 8 x 8 Punkty

E_m [lx]
501

E_{min} [lx]
347


E_{max} [lx]
609

E_{min} / E_m
0.693

E_{min} / E_{max}
0.570

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 48

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(461.556 m, 26.122 m, 0.850 m)



Siatka: 8 x 8 Punkty

E_m [lx]
4.22

E_{min} [lx]
1.20


E_{max} [lx]
10

E_{min} / E_m
0.283

E_{min} / E_{max}
0.115


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 40

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(461.756 m, 26.322 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.30

E_{min} [lx]
1.21


E_{max} [lx]
5.97

E_{min} / E_m
0.365

E_{min} / E_{max}
0.202

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 71

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(461.556 m, 34.898 m, 0.850 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
364

E_{min} [lx]
231


E_{max} [lx]
615

E_{min} / E_m
0.636

E_{min} / E_{max}
0.376

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 71

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(461.556 m, 34.898 m, 0.850 m)



Siatka: 10 x 10 Punkty

E_m [lx]
2.76

E_{min} [lx]
0.42


E_{max} [lx]
9.87

E_{min} / E_m
0.153

E_{min} / E_{max}
0.043


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro I / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 63

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(461.756 m, 35.098 m, 0.000 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
2.50

E_{min} [lx]
0.65


E_{max} [lx]
5.91

E_{min} / E_m
0.260

E_{min} / E_{max}
0.110

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(614.733 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
168

E_{min} [lx]
121


E_{max} [lx]
188

E_{min} / E_m
0.720

E_{min} / E_{max}
0.643

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(614.733 m, 1.395 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.80

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.43

E_{min} / E_m
0.417

E_{min} / E_{max}
0.246

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment A - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(615.033 m, 1.695 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 179

Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.97

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.55

E_{min} / E_m
0.398

E_{min} / E_{max}
0.241


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(607.543 m, 1.295 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
678

E_{min} [lx]
409


E_{max} [lx]
822

E_{min} / E_m
0.604


E_{min} / E_{max}
0.498

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(607.543 m, 1.295 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.46

E_{min} [lx]
0.75


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.168

E_{min} / E_{max}
0.065


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment A - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(607.943 m, 1.695 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.04

E_{min} [lx]
1.43


E_{max} [lx]
6.56

E_{min} / E_m
0.353

E_{min} / E_{max}
0.217

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(570.038 m, 1.472 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
168

E_{min} [lx]
120


E_{max} [lx]
188

E_{min} / E_m
0.716

E_{min} / E_{max}
0.640

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 186

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(570.038 m, 1.472 m, 0.000 m)



Siatka: 32 x 8 Punkty

E_m [lx]
3.80

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.43

E_{min} / E_m
0.417

E_{min} / E_{max}
0.246


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment B - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 179

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(570.338 m, 1.772 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
3.97

E_{min} [lx]
1.58


E_{max} [lx]
6.55

E_{min} / E_m
0.398

E_{min} / E_{max}
0.241


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(562.848 m, 1.372 m, 0.850 m)



Siatka: 32 x 32 Punkty

E_m [lx]
677

E_{min} [lx]
418


E_{max} [lx]
805

E_{min} / E_m
0.618


E_{min} / E_{max}
0.520

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(562.848 m, 1.372 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.45

E_{min} [lx]
0.74


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.167

E_{min} / E_{max}
0.065


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment B - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(563.248 m, 1.772 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.03

E_{min} [lx]
1.42


E_{max} [lx]
6.56

E_{min} / E_m
0.353

E_{min} / E_{max}
0.217

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 234

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(628.873 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 16 Punkty

E_m [lx]
173

E_{min} [lx]
115


E_{max} [lx]
195

E_{min} / E_m
0.663

E_{min} / E_{max}
0.591

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 234

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(628.873 m, 26.022 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 16 Punkty

E_m [lx]
3.91

E_{min} [lx]
1.50


E_{max} [lx]
6.53

E_{min} / E_m
0.383

E_{min} / E_{max}
0.229

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 226

Położenie powierzchni w pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(629.173 m, 26.322 m, 0.000 m)



Siatka: 64 x 128 Punkty

E_m [lx]
4.08

E_{min} [lx]
1.68


E_{max} [lx]
6.55

E_{min} / E_m
0.412

E_{min} / E_{max}
0.257


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 71

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(621.829 m, 34.798 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
382

E_{min} [lx]
230


E_{max} [lx]
663

E_{min} / E_m
0.602


E_{min} / E_{max}
0.347

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(621.829 m, 34.798 m, 0.850 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 71

Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
5.07

E_{min} [lx]
1.35


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.266


E_{min} / E_{max}
0.119

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(622.129 m, 35.098 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 63

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_m [lx]
4.31

E_{min} [lx]
1.71


E_{max} [lx]
6.70

E_{min} / E_m
0.397

E_{min} / E_{max}
0.255


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie podstawowe / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.250 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(634.529 m, 44.120 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
303

E_{min} [lx]
182


E_{max} [lx]
377

E_{min} / E_m
0.601

E_{min} / E_{max}
0.484


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 70

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.250 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(634.529 m, 44.120 m, 0.850 m)



Siatka: 16 x 16 Punkty

E_m [lx]
4.93

E_{min} [lx]
1.22


E_{max} [lx]
11

E_{min} / E_m
0.247


E_{min} / E_{max}
0.107

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala lekcyjna - Segment D - Piętro II / Oświetlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(634.779 m, 44.370 m, 0.000 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 62

Siatka: 24 x 24 Punkty

E_m [lx]
4.19

E_{min} [lx]
1.66

E_{max} [lx]
6.69

E_{min} / E_m
0.396

E_{min} / E_{max}
0.249