


## DACH

### LEGENDA:

- wentylacja mech. nawiewna N-1
- wentylacja mech. wyciewna W-1
- wentylacja naturalna W-2
- wentylacja naturalna W-3

Przewody wentylacyjne wykonąć z rur kwasoodpornych.  
Przewody nawiewne z rur ocynkowanych. W obrębie poddasza izolować otuliną z wełny mineralnej grubości 5cm (10cm od czerpni do centrali) w płaszczu z folii aluminiowej.  
Przewody w obrębie sali laboratoryjnej nieizolowane.

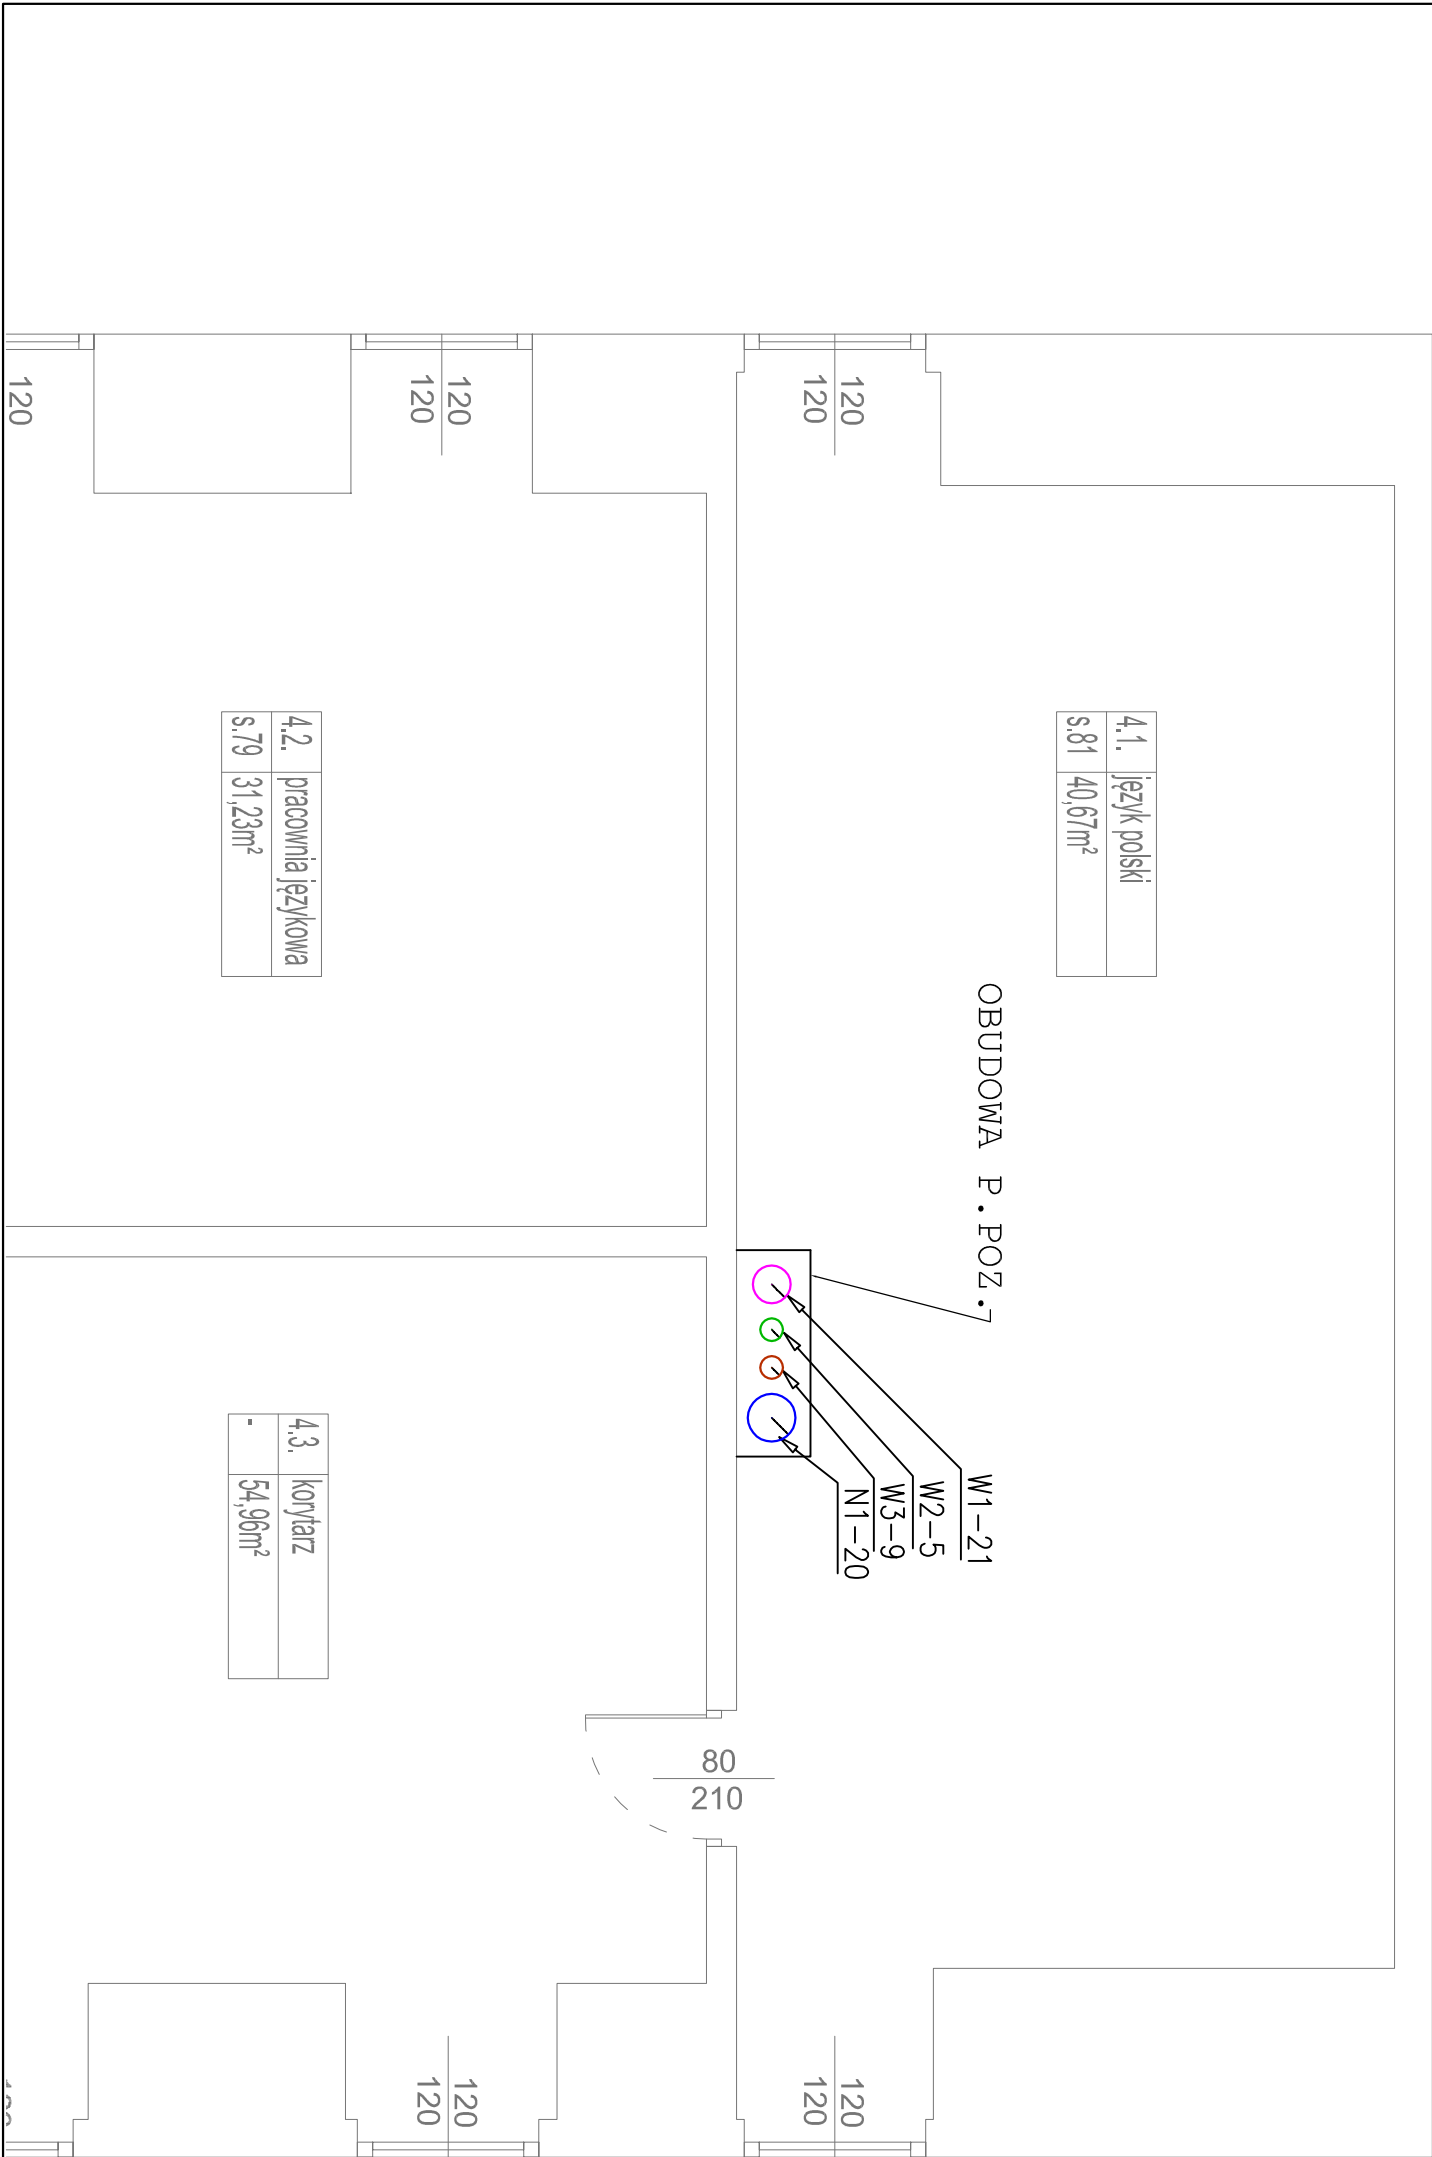

## PIETRO 2

	Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64			
	Powiat Trzebnicki			
Inwestor	ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica			
Adres	Budynek szkolny, kat. IX			
Obiekt	ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki, obszar oddziaływania; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Adres	ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki, obszar oddziaływania; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Temat projektu	Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: Doskonalenie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Rekreacyjnego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji oraz Doskonalenie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji.			
Temat rysunku	PIĘTRO 2, DACH. WENTYLACJA MECHANICZNA.			
Imię i nazwisko		Data		Nr upr.
Instal. sanitarnie:		mgr inż. Ewa Starczewska		115102/DUW
Sprawdził:		mgr inż. Marek Rachuba		03.2017 244.DŚ/06
BOB/17/10		1:50 P.W.		IS W-03
Nr projektu		Skala		Faza
				Branża
				Nr rysunku