



# Studzienka inspekcyjna Ø315 z rurą teleskopową i włazem klasy D400

Kineta 315 zbiorcza pod kątem 90° 200/160

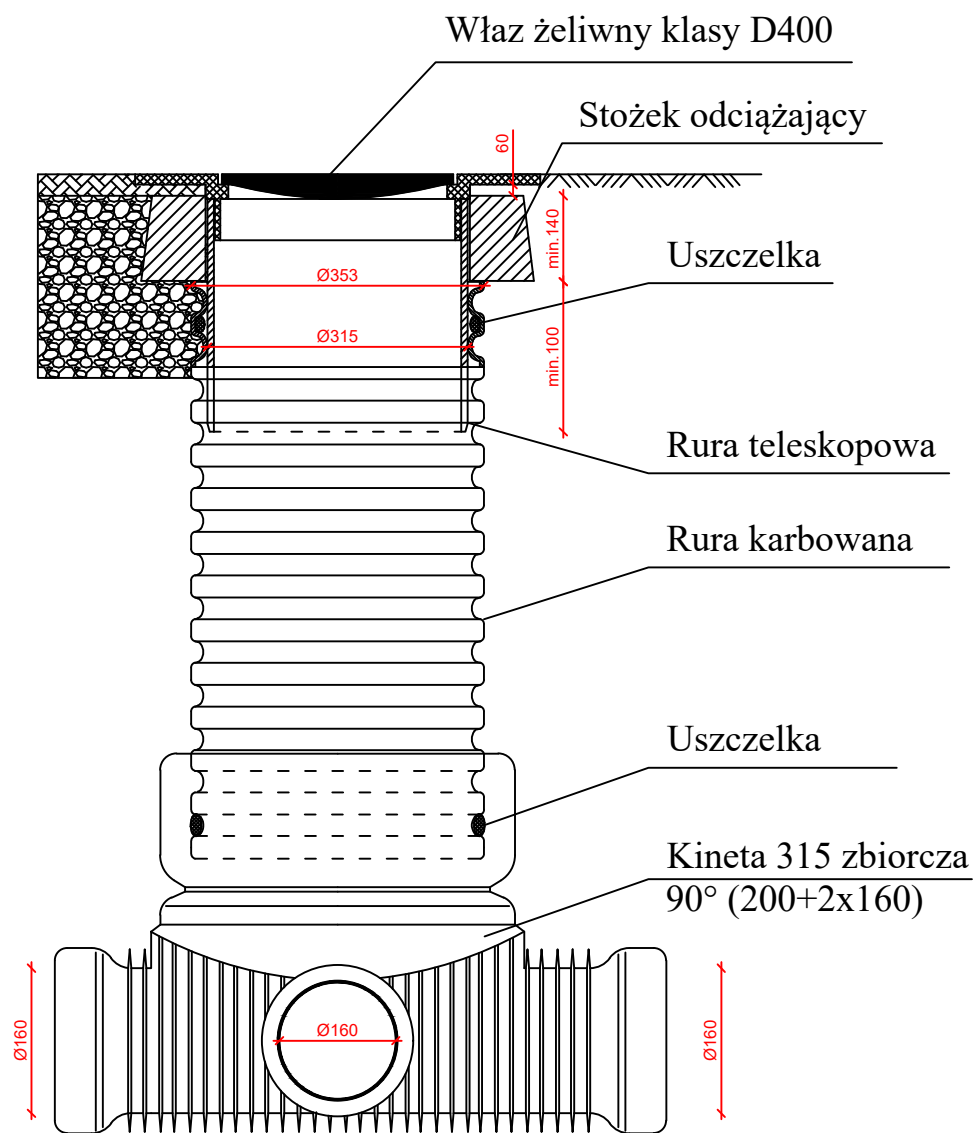

# Studzienka inspekcyjna Ø315 z rurą teleskopową i włazem klasy D400

Kineta 315 przepływowa z PP 200

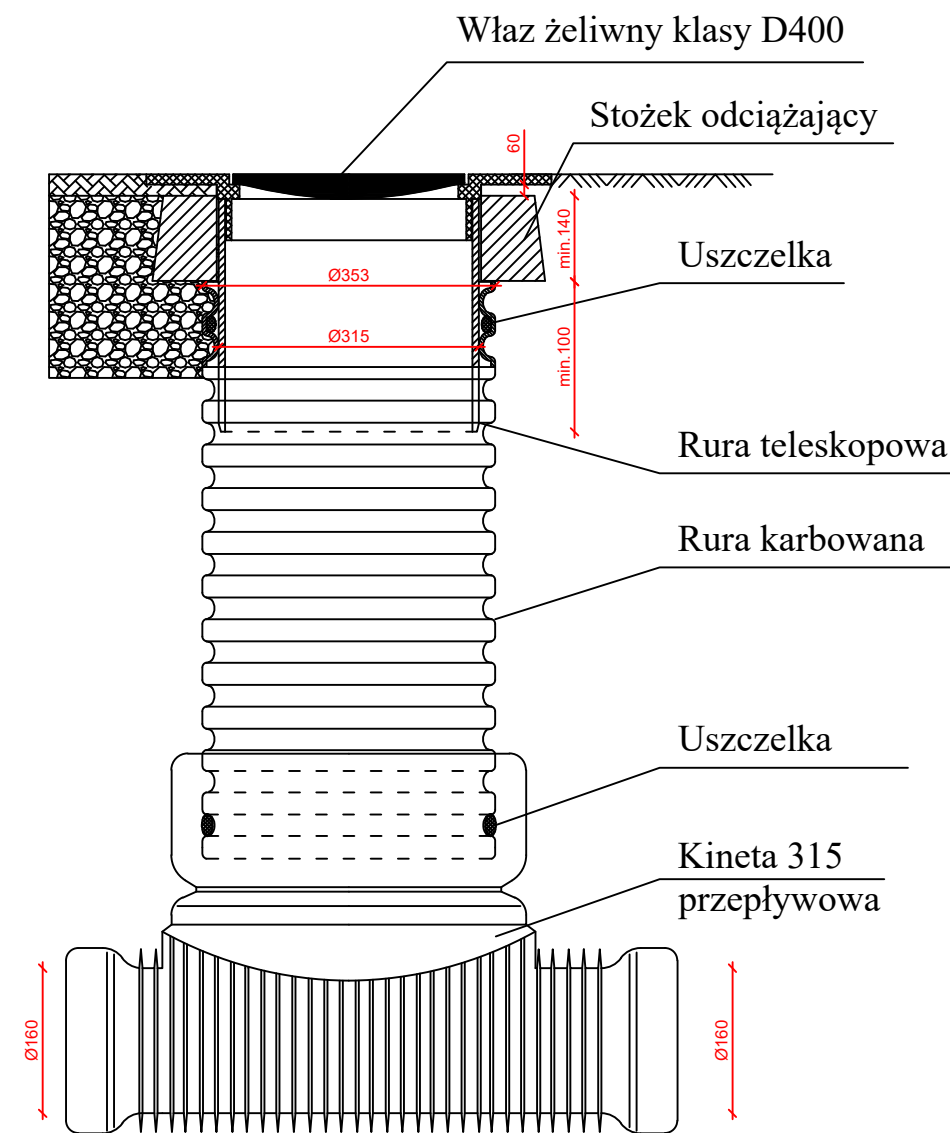

 <small>Usługi Projektowo - Budowlane Nadzór Budowlany "PIO-BUD" 64-800 Chodzież Rataje ul. Skryta 14</small>	<b>"KANALIZACJA SANITARNA DLA ULICY LEŚNEJ W OSIEKU"</b>		STADIUM <b>PFU</b>
	<small>INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. Podgórna 1A 89-300 Wyrzysk</small>		BRANŻA sanitarna
			DATA 02.2024
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT nr uprawnień	mgr inż. Piotr Kledzik WKP/0269/POOS/04		schemat
SPRAWDZAJĄCY nr uprawnień	mgr inż. Cezary Świst WKP/0283/PWOS/04		NR RYSUNKU <b>4</b>
TEMAT	SCHEMAT STUDNI Ø 315mm		