


Pokrycie schodów oraz kładki wykonać z desek o przekroju 5x12cm. Do montażu elementów balustrady należy zastosować wkręty 5x60mm. Do połączeń balustrad z konstrukcją stalową schodów należy zastosować śruby M16, nierdzewne, w klasie A2.

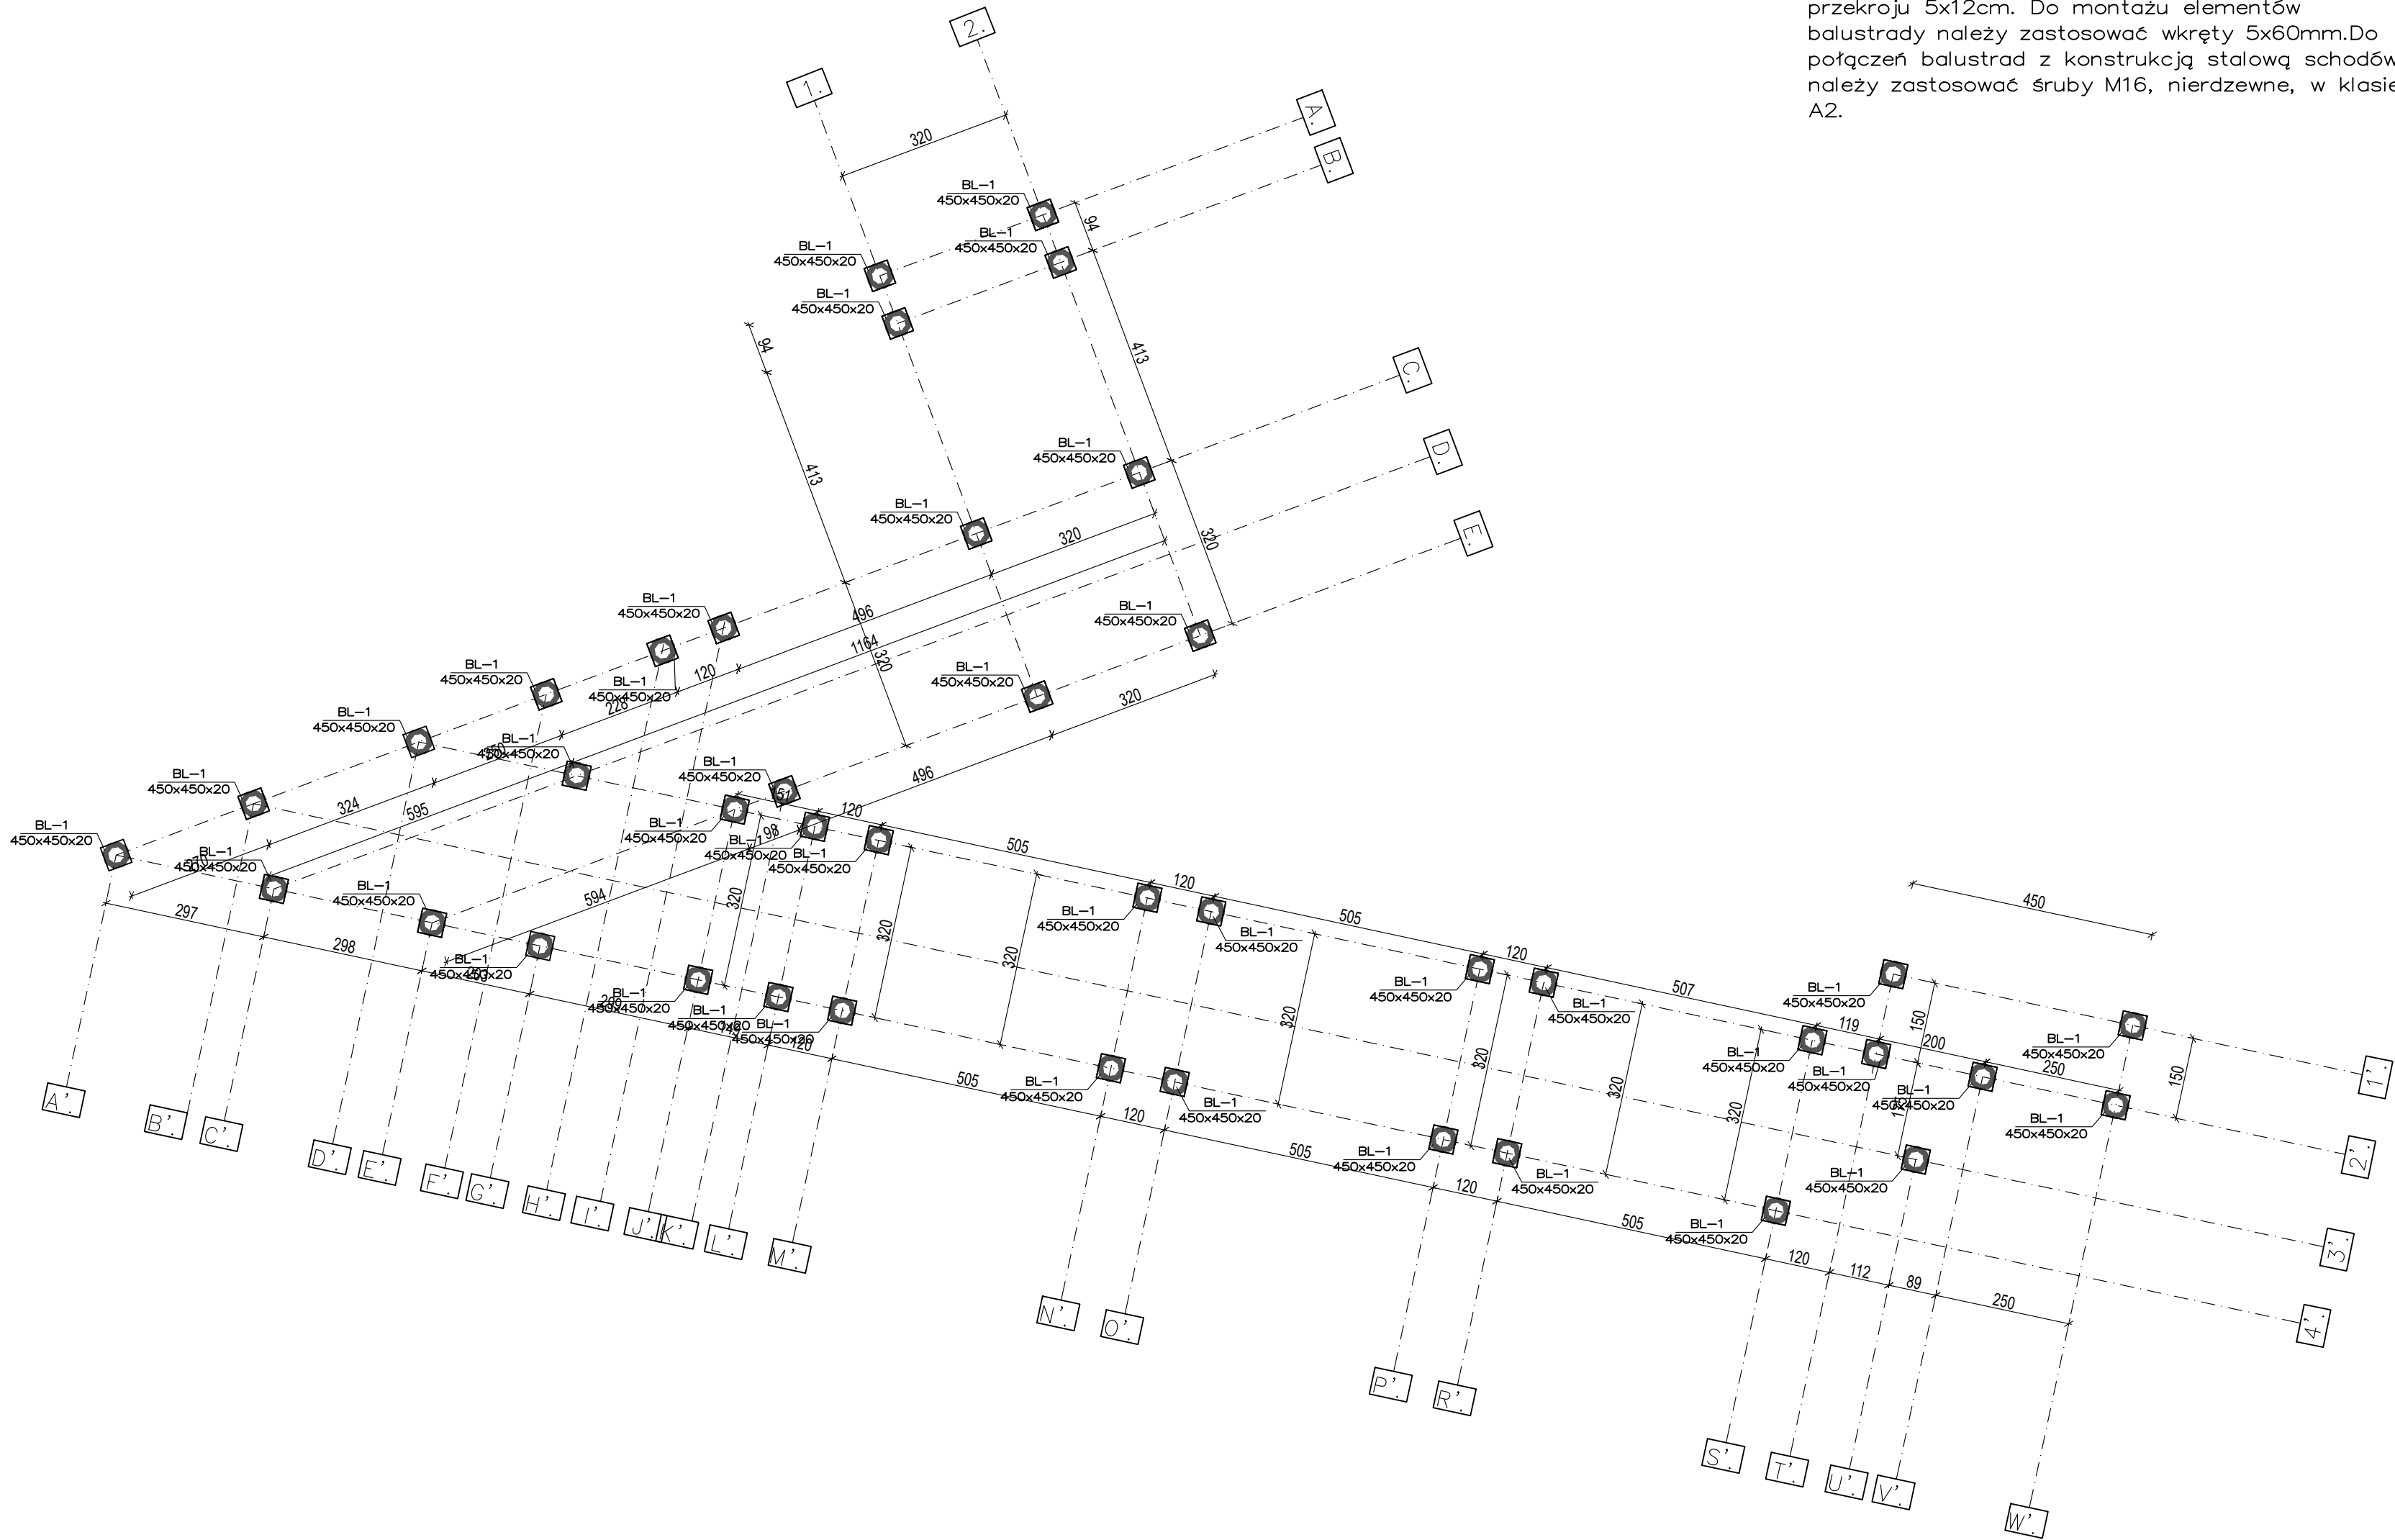

 KONSORCJUM PROJEKTANTÓW BRANŻOWYCH ul. Franciszkańska 18/II 75-254 Koszęcin e-mail: biuro@kpbkonsorcjum.pl		temat projektu: BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NA DZ. NR 438/20, OBR.0008 REWAŁ, gm. Rewal		tytuł rysunku: Zakończenia pali stalowych	
adres inwestycji: dz. nr 438/20, obr. 0008 Rewal, obr. 2, gm. Rewal	branża: KONSTRUKCJA	data: 28.08.2023	faza: P. T.	projektował: mgr inż. Tomasz LISOWSKI upr. nr ZAP/0104/P00K/08 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	poprawił: mgr inż. Tomasz LISOWSKI upr. nr ZAP/0104/P00K/08 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
inwestor: Gmina Rewal	Nr Projektu KPB 57/20	skala: 1:100	nr rysunku: K-2	opracował: mgr inż. Magdalena SUPERCZYŃSKA	nr str: 1
adres inwestora: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal					