



Gorlice dn. 08.12.2021 r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorlicach
ul. 11 Listopada 84, 38-300 Gorlice

Znak sprawy PZ 5580.12.2021

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940), art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z dnia 03.08.2020) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniach:

od 08.12.2021 r. do 09.12.2021 r.

przez

- 1) mł. bryg. mgr inż. Piotr Ostrowski - kierownik sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, legitymacja służbowa nr 14/2020
- 2) kpt. inż. Grzegorz Grygowiec - specjalistę KP PSP w Gorlicach, legitymacja służbowa nr 255

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.12.2021 z dnia 26.11.2021 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach,
czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Miejskim Przedszkolu nr 8 w Gorlicach
na ul. Hallera 17, 38-300 Gorlice

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Miejski w Gorlicach ul. Rynek 2 38-300 Gorlice	Sławomir Kowalski – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:	
Imię, nazwisko, stanowisko, służbowa, przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko, służbowa, przedstawiciela
Anna Przetacznik – kierownik Przedszkola	
Grzegorz Jamer – Konserwator	

- Czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:
- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 - 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
 - 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 - 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

18/05/2022 08:10

- 5) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane zgodnie z rocznym harmonogramem

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek przedszkola przy ul. Hallera 17, 38-300 Gorlice

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Stawomir Kowalski – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Kontrolowany budynek wykonany został w technologii wielkopłytywowej posiada dwie kondygnacje użytkowe oraz częściowe podpiwniczenie o funkcji techniczno-magazynowej od strony południowo-wschodniej do budynku przedszkola przylega taras oraz letni plac zabaw dla dzieci od strony północnej usytuowana jest wew. droga dojazdowa z której prowadzi główne wejście do budynku.
2. Na poszczególnych kondygnacjach usytuowane są następujące pomieszczenia:
 - Piwnica: pomieszczenia techniczne wymiennikowni węża CO, magazyn zaplecza kuchennego i pom. konserwatora
 - Parter: Dwie sale zabaw, hall, szatnia, kuchnia, pralnia, pom. socjalne, sanitariaty, dwie windy towarowe.
 - I piętro: dwie sale zabaw, hall, pom. zaplecza kuchennego, pom. biurowe, magazyn i sanitariaty.
3. Podstawowe parametry budynku:
 - pow. zabudowy - 513,13 m²
 - powierzchnia użytkowa - 935,72 m²
 - kubatura - 4094 m³
 - wysokość ok. 7,5 m
 - Klasa odporności pożarowej „B”
 - Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
 - ocena zagrożenia wybuchem – nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych

Organizacja ochrony ppoż.

Łaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – stanowi hydrant zainstalowany na miejskiej sieci wodociągowej, najbliższy hydrant zlokalizowany przy wjeździe do przedszkola ok. 20 m od przedmiotowego budynku.

Ewakuacja z pierwszego piętra budynku odbywa się częściowo w dwóch kierunkach, główne wyjście prowadzi poprzez niewydzieloną pożarowo i nie wyposażoną w urządzenia służące do usuwania gazów i dymów pożarowych klatkę schodową oraz klatkę schodową niewydzieloną pożarowo i nie wyposażoną w urządzenia służące do usuwania gazów i dymów pożarowych poprzez pomieszczenia zaplecza kuchennego o szerokości biegu 90 cm. Bezpośrednio na zewnątrz z poziomu parteru prowadzą 4 wyjścia ewakuacyjne. Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 3 wynosi główną klatkę schodową 28,8 m, a z uwzględnieniem klatki schodowej prowadzącej przez zaplecze kuchenne 20m przy dwóch kierunkach ewakuacji. Odległość z pomieszczenia nr 4 na zewnątrz budynku przy jednym

18/05/2022 08:10

2

18/05/2022 08:10

- protokołu. (ponad 100%) Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
- Przeciwpowarowy wyłącznik prądu został usytuowany na zewnątrz budynku w ścianie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, oznakowany znakiem zgodnym z Polską Normą.
 - Budynek wyposażono w instalację hydrantów wewnętrznych tj. 2 szt. Hydrantów wew. o średnicy DN 25 mm.
 - Przedstawiono do wglądu Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną 17.01.2013 r. Data ostatniej aktualizacji 30.09.2021 r. Opracowana przez mjr poż. inż. Jan Łopata.
 - W widocznym miejscu, w korytarzu umieszczono instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z instrukcją alarmowania.
 - Drogę powarową dla obiektu stanowi ul. Hallera oraz wewnętrzny układ komunikacyjny posiadający bezpośrednie połączenie z ul. Hallera.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

- Dotychczas obiekt nie był kontrolowany pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 - ☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu,
2. Instalacja hydrantów wewnętrznych,

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przedstawiono do wglądu:

1. Protokołu z badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 25.03.2021 r. „POZ-SERWIS” inż. Jan Łopata, ul. Andersa 11, 38-300 Gorzów.

Wynik pozytywny.

Nie przedstawiono do wglądu:

1. Protokołu z przeglądu i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w:
- 4 szt. gaśnic proszkowych 4 kg, typu ABC,
- 1 szt. Gaśnica pianowa GWG-2x,
Gaśnice sprawne, data ostatniego badania listopad 2021 r., miejsca lokalizacji gaśnic oznakowane znakami
zgodnymi z Polską Normą.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- elektryczna,
- odgromowa,
- gazowa,
- kominowa (wentylacyjna),
- wod-kan.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono do wglądu:

- Protokół nr 9/10/2019 (uziomy od 17 do 20) ze sprawdzenia skuteczności ochrony odgromowej z dnia 28.10.2019 r. Wykonany przez Wiesław Cieślak nr upr. 1D-87-664-2019 i 1E-227-664-2019. Wynik pozytywny.
- Protokół nr 3/10/2021 pomiar oporności izolacji instalacji siły i światła z dnia 28.10.2021 r. Wykonany przez Wiesław Cieślak nr upr. 1D-87-664-2019 i 1E-227-664-2019. Wynik pozytywny.
- Protokół nr 11/10/2021 z pomiaru skuteczności uziomu wyrównawczego z dnia 28.10.2021 r. Wykonany przez Wiesław Cieślak nr upr. 1D-87-664-2019 i 1E-227-664-2019. Wynik pozytywny.
- Protokół z technicznego przeprowadzenia kontroli stanu sprawności instalacji gazowej z dnia 11.10.2021 r. Wykonany przez PULGAZ usługi instalacyjno-gazowe, Leszek Gorczyca, Pusta Wola 36, 38-243 Harkłowa. Wynik pozytywny.
- Protokół nr 192/21 z okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych oraz przewodów wentylacji grawitacyjnej z dnia 03.03.2021 r. Wykonany przez Mariusz Wagner – Mistrz Kominiański upr. nr 23/2009. Wynik pozytywny.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 4 wynosi 24,5 m. (Przekroczenie normy o ponad 100%)	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
Klatki schodowe służące do ewakuacji z I-go piętra nie zostały wydzielone pożarowo i nie zostały wyposażone w urządzenia służące do usuwania gazów i dymów pożarowych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
Nie przedstawiono do wglądu protokołu z czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
Wiązku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. <small>zgodnie art. 41 Ustawy z dnia 26 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1034 t.j.) połączona kontrolowanego o konieczności jego obowiązków z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub innej kary.</small>	

Ustalenia:

kontroli, w zakresie możliwym do oceny wizualnej więcej uchybień nie zauważono.

18/05/2022 08:09

poźniejszym terminie zostanie wystawiona stosowna opinia.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z~~ zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 6
w GORLICACH
Im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej
38-500 Gorlice, ul. Hallera 78
tel. 818 333 67 48, fax 818 383 85 62
NIP 738-15-18-944 REGON 490522510

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Sławomir Kowalski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
ds. kontrolno-ryczałtowych
[Podpis]
mł.bryg. mgr inż. Piotr Ostrowski

[Podpis]
Gyżawa Gyżon
Specjalista

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)


18/05/2022 08:09

Ірпіно

село загос nr 4

Hall

село загос nr 3

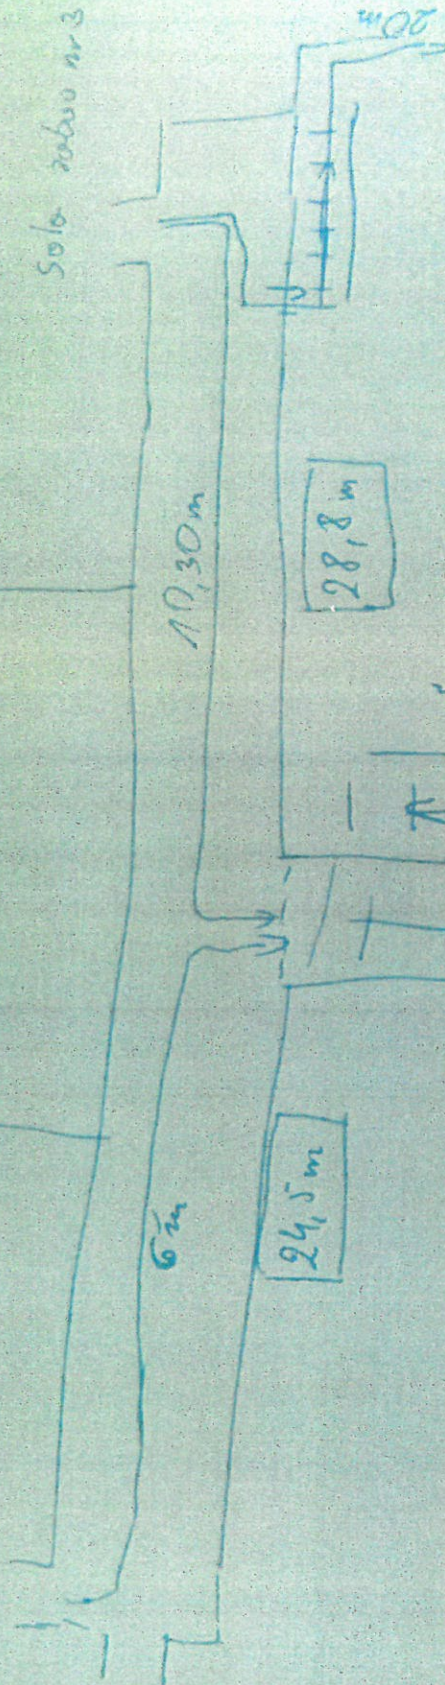

Золотий
до протоколу
72.5580 21.2022

18/05/2022 08:08