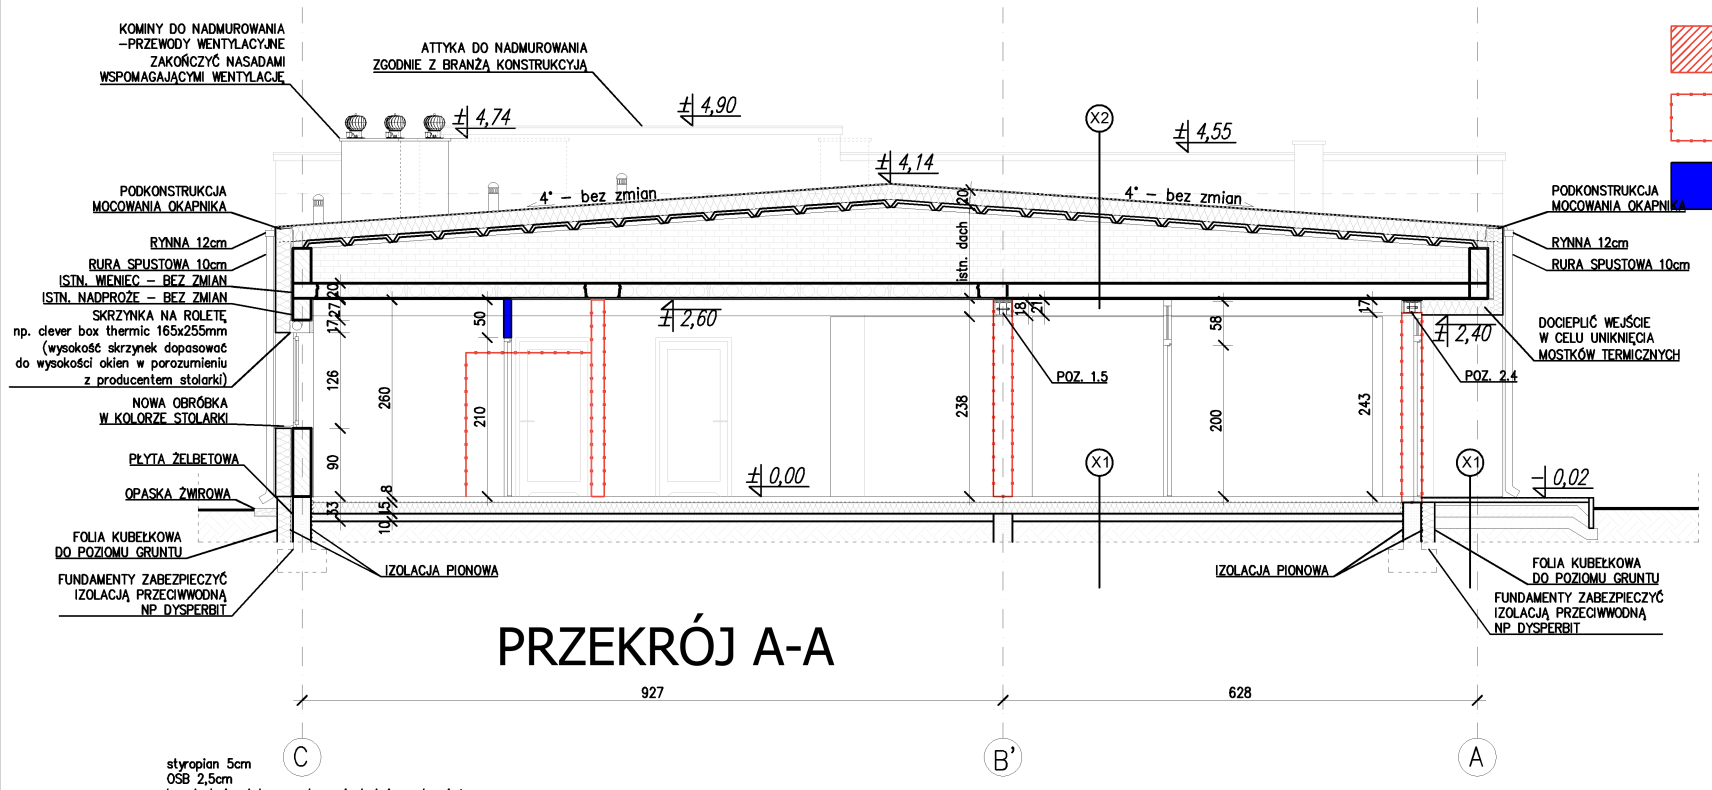

PRZEKRÓJ A-A

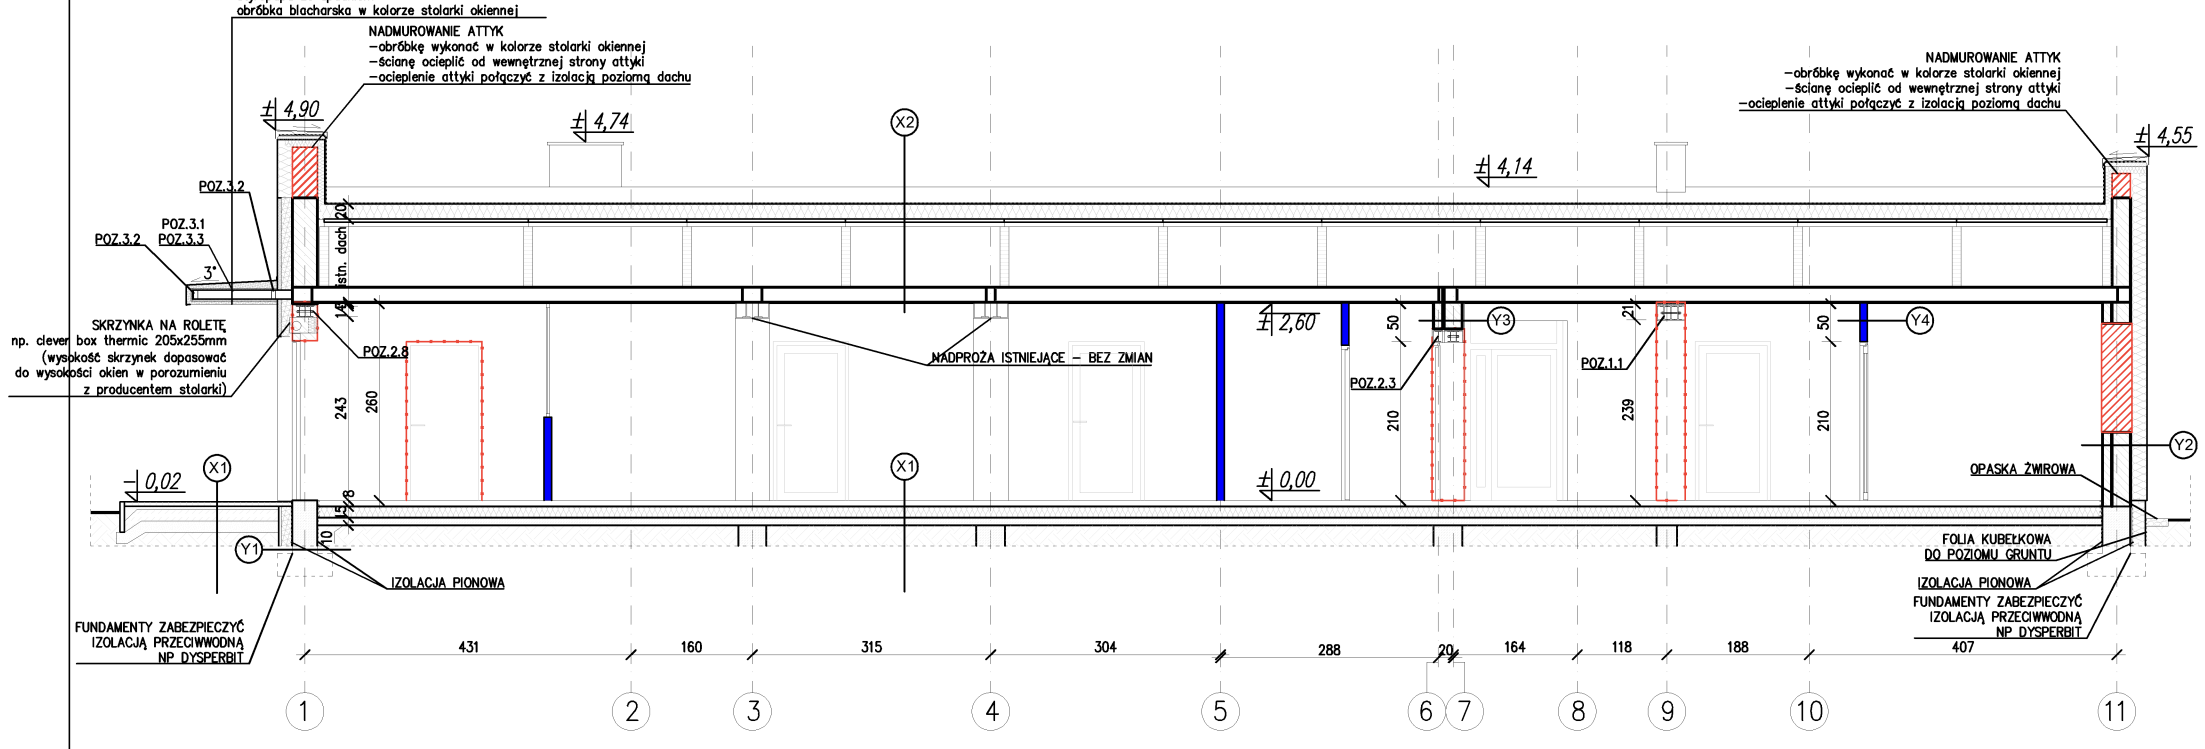

PRZEKRÓJ B-B

zamurowania

wyburzenia

nowe ściany działowe i elem. konstr.

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

X1 POSADZKA NA GRUNCIE
-stara posadzka do likwidacji
-poziom posadzki dostosować do istniejącego poziomu +/-0,00

posadzka przemysłowa zacierana na gładko	8cm
hydroizolacja – folia przeciwwilgociowa	
termoizolacja – styropian twardy EPS 100 λ=0,038 W/mK	15cm
izolacja przeciwwodna – wywinięta do poziomu posadzki	
podkład betonowy B10	10cm
podsypka żwirowo–piaskowa	30cm
grunt rodzimy	

X2 DACH
-należy uzupełnić brakujące elementy konstrukcji dachu
-zweryfikować stan istniejącego pokrycia
-ewentualne ubytki i uszkodzenia naprawić zgodnie z technologią producenta
-przed montażem papy/styropapy należy dokładnie oczyścić istniejące podłoże

papa termozgrzewalna	
styropapa EPS 100 λ=0,036 W/mK	20cm
istniejące pokrycie dachu – papa	
istniejąca konstrukcja dachu:	
(płyta korytkowa 5cm, pustka powietrzna, płyta kanałowa 20cm)	
istniejący strop	

X3 PODESTY/UTWARDZENIA

nawierzchnia z kostki betonowej	6cm
podsypka cementowo–piaskowa	4cm
podbudowa z chudego betonu B10	15cm
piasek	15cm
grunt rodzimy	

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

Y1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
-odkrywanie ściany fundamentowej wykonywać odcinkami
-przed wykonaniem izolacji ścianę należy dokładnie wyczyścić

folia kubełkowa, osłonowa	
styropian twardy EPS 100–040	18cm
izolacja pionowa przeciwwodna np. dysperbit	
istniejąca ściana fundamentowa (cegła)	24cm
izolacja pionowa przeciwwodna np. dysperbit	

Y2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-przed wykonaniem elewacji należy sprawdzić stan tynków
-ewentualne ubytki lub odpadający tynk tynku uzupełnić

tynk zewn. silikatowo–silikonowy + siatka + warstwa gruntująca	
istniejący tynk zewnętrzny cem–wap (cienowarstwowy na części ocieplonej)	
styropian EPS 70–040 (kołkowany)	13–20 cm
istniejące bloczki gazobetonowe	24 / 24+12cm
tynk wewnętrzny cementowo–wapienny	

Y3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

tynk wewnętrzny cementowo–wapienny	
beton komórkowy gr. 24cm + cegła pełna 12cm	
tynk wewnętrzny cementowo–wapienny	

Y3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

gładź szpachlowa/płytki w ubikacjach	
bloczki multigips 10cm	
gładź szpachlowa/płytki w ubikacjach	

UWAGI:

1. **Projekt w rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym**, projektami branżowymi i opisem technicznym. W przypadku zauważenia niezgodności należy kontaktować się z jednostka projektową.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować głównego projektanta.
3. Wymiary parapetów oraz otworów okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykończonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzględnienia grubości tynków. Powierzchnie liczone w stanie wykończonym z uwzględnieniem tynków wewnętrznych. Powierzchnia użytkowa liczona według normy ISO–PN–ISO 9836:1997 *(Powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w stanie wykończonym, gdzie powierzchnię o wysokości pomiędzy 1,40m, a 2,20m w świetle pomieszczeń liczy się jako połowę.)*
5. Na liniach wymiarowych podano wymiary otworów okiennych. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
6. Wymiary kanałów spalinowych i dymowych należy skorygować w oparciu o zalecenia producenta wkładu kominkowego oraz kotła gazowego.
9. Poziom posadzki bez zmian. Przyjętą wartość należy zweryfikować i dostosować wraz z pozomem posadowienia do sytuacji zastanej na budowie.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	REMONT
TEMAT OPRACOWANIA:	BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWO - SOCJALNY
LOKALIZACJA:	ul. Łąkowa 3, 62-070 Dopiewo dz. 742/8
INWESTOR:	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE
DATA:	12.2023
SKALA:	1:100
NR RYS.:	A-03

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Anna Smólska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010