


Sieć D8 – D17

POZIOM ODNIESIENIA 30.00

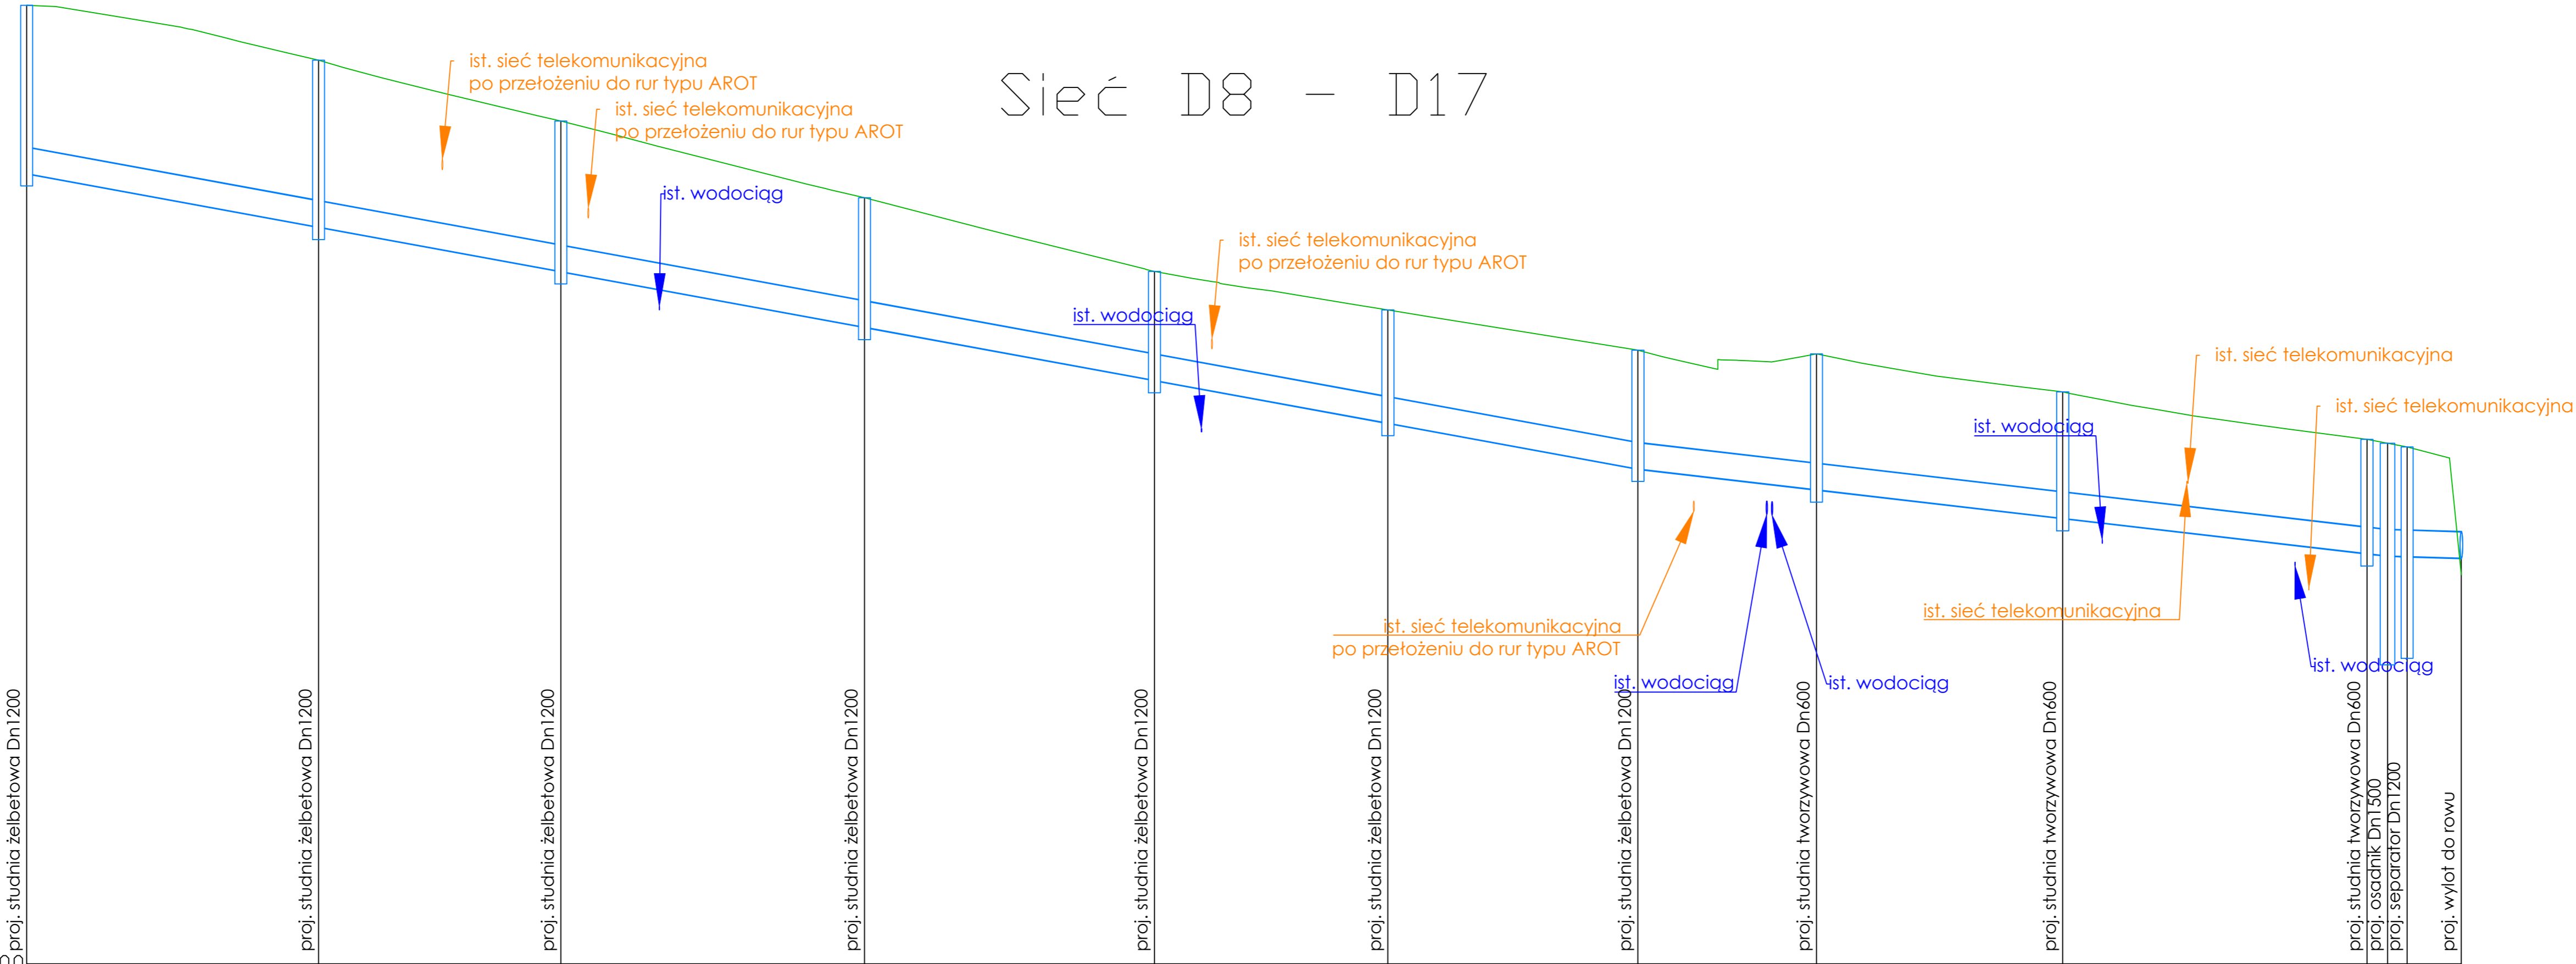

Rzędna terenu	41.54	40.88	40.14	39.22	38.33	37.87	37.39	37.34	36.88	36.31	36.27	36.22	34.68
Rzędna dna kanału	39.51	38.87	38.33	37.66	37.02	36.51	35.96	35.71	35.36	34.94	34.91	34.90	34.88
Zagłębienie dna	2.02	2.01	1.81	1.56	1.31	1.36	1.43	1.63	1.52	1.37	1.36	1.32	1.32
Spadek	1.83%		1.83%		1.83%		1.83%		1.16%		1.16%		1.30%
Średnica i materiał rury	d=0.32m PVC		d=0.32m PVC		d=0.32m PVC		d=0.32m PVC		d=0.32m PVC		d=0.32m PVC		d=0.32m PVC
Odległość	0.00	35.14	64.31	100.86	135.77	163.86	193.96	215.46	245.10	281.72	284.21	286.56	293.07
Długość odcinka		35.14	29.16	36.56	34.90	28.10	30.10	21.50	29.64	36.62	2.43	2.51	

D17

D16

D15

D14

D13

D12

D11

D10

D9

D8

OS2

UWAGA
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach włączenia projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na możliwe wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieść nie uszkodzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystąpienia nienormatywnej odległości projektowanej sieci w stosunku do istniejącego uzbrojenia należy istniejące sieci i kable wyposażyć w rury ochronne.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izolację rurociągu wykorzystując ceramikę.



Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Inwestycja:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

Adres:
Działka ewidencyjna: 150/2
Jednostka ewidencyjna: 320907_5
Obręb ewidencyjny: 0034

Inwestor:
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
ul. Ciepła 21
76-015 Manowo

Temat rysunku:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej węzeł D1-D7

Data:
12.2022

Skala:
1:50/500

Nr rysunku:
S-1.2

Wykonał:	Branch:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	sanitarna	mgr inż. Adam Radaszewski	ZAP/0082/ PBS/20	
Opracowała	sanitarna	mgr inż. Agata Piotrowska		