


Pawilon B1-2 – Nadbudówka Dach

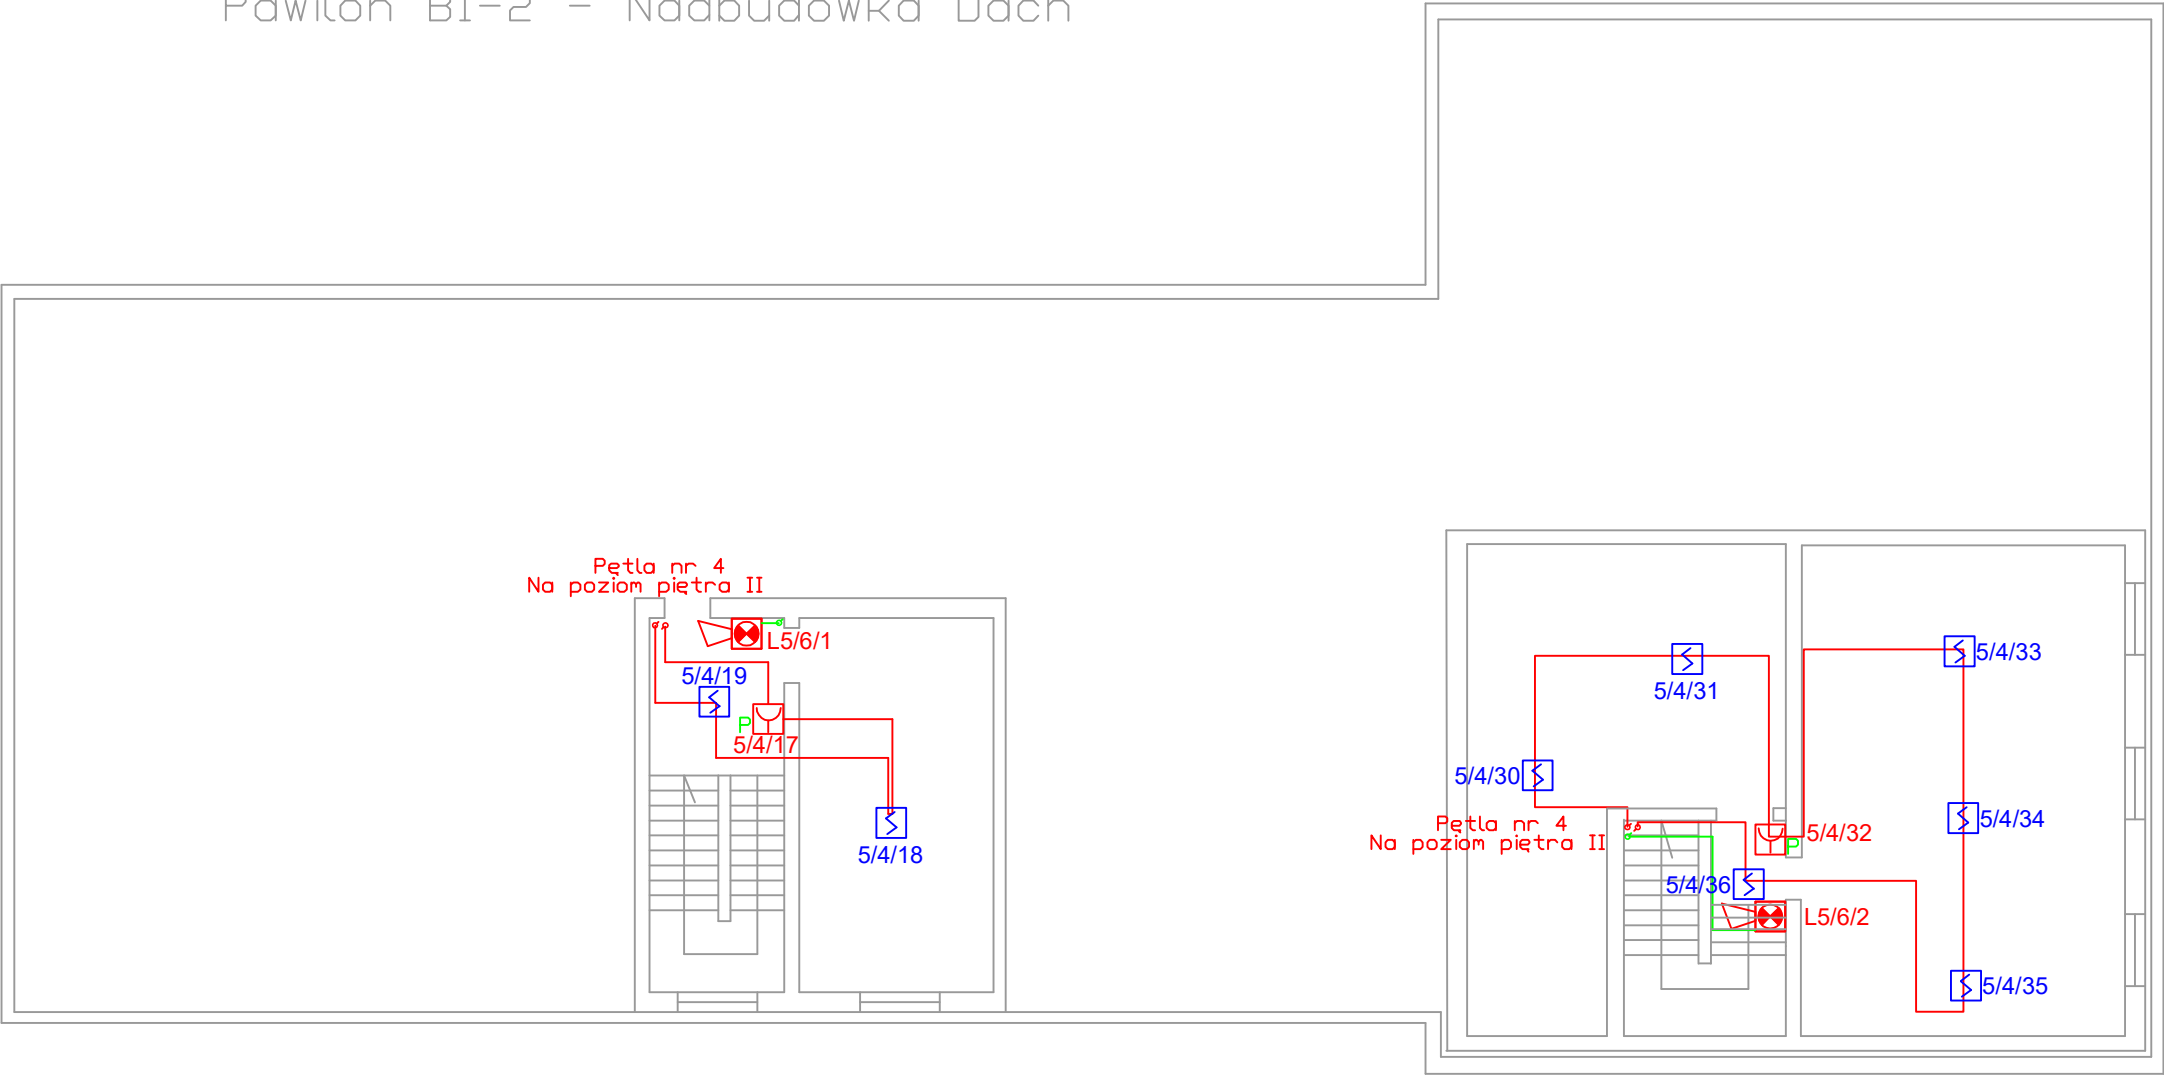

Oznaczenia rysunkowe:

- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 (projektowany)
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 (istniejący)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (projektowane)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (projektowane)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (projektowana)
- czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (projektowana)
- czujka ciepła i dymu DOT-4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka ciepła i dymu DOT-4046 z podstawą (projektowana)
- moduł EKS (istniejący) moduł EKS (projektowany)
- moduł EWK (istniejący)
- moduł EWS (istniejący)
- sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 (istniejący)
- sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (projektowany)
- sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
- ochronnik przepięciowy
- centrala sygnalizacji pożaru istniejące drzwi ppoż. z elektroztrzymaczem
- system zasysający windy centrala sterująca drzwiami
- rozdzielnia elektryczna

Numeracja elementów:

- NrCentrali/NrPetli/NrElementu
- przewód YnTKSYekw 1x2x1
 - przewód HDG6s 2x1,5
 - przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8
 - przewód XzTKMXpw 2x2x0,8
 - przewód YKY 2x1,5

Jednostka projektowa:

DevPark Sp. z o.o.
ul. Wspólna 15/1, 62-052 Komorniki
<http://DevPark.pl>

Projekt:

Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Opracowanie:

System sygnalizacji pożaru (SSP)

Nazwa rys.:

Pawilon B – poziom dachu (nadbudówka)

Projektował:	Roman Wojciech Fryska	upr. nr WKP/0183/PWOT/10	
Sprawił:	Ryszard Józef Wachowiak	upr. nr WKP/0186/PWOT/10	
Opracował:	Mariusz Smolak	–	
Faza:	Branża:	Data opracowania:	Skala:
PBW	teletechniczna	06.2022	–
			Nr rysunku:
			SSP-25