


ETAP 4 Rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE

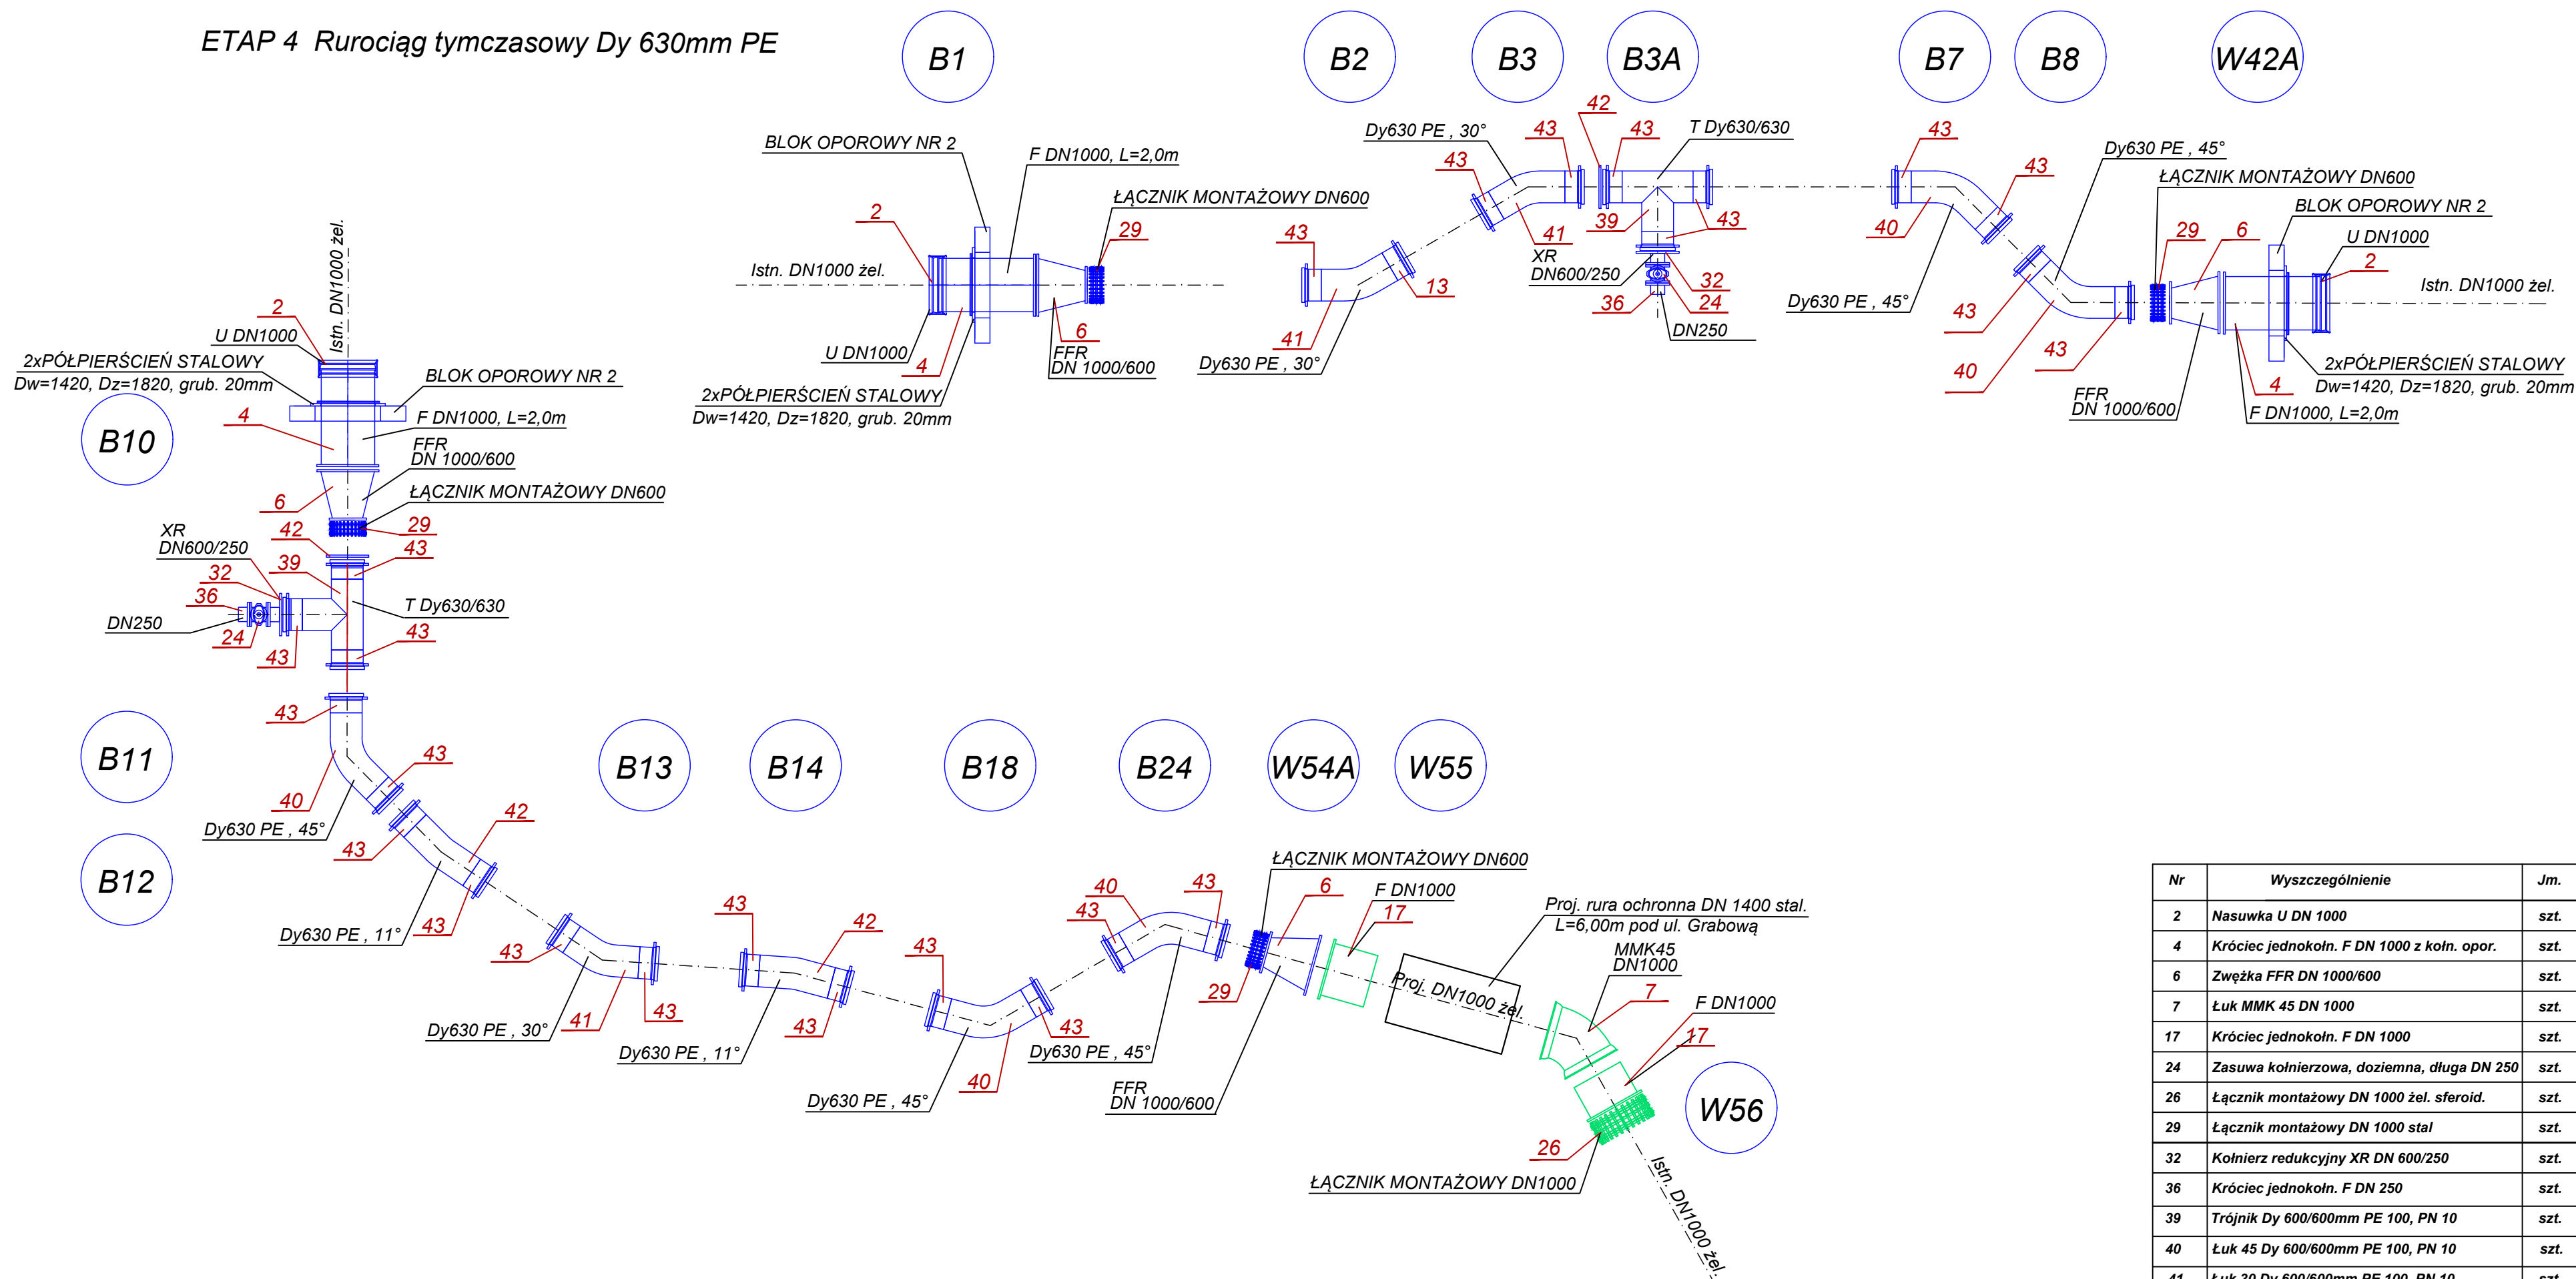

| Nr | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość |
|----|---|------|-------|
| 2 | Nasuwka U DN 1000 | szt. | 3 |
| 4 | Króciec jednokołn. F DN 1000 z kołn. opor. | szt. | 3 |
| 6 | Zwężka FFR DN 1000/600 | szt. | 4 |
| 7 | Łuk MMK 45 DN 1000 | szt. | 1 |
| 17 | Króciec jednokołn. F DN 1000 | szt. | 2 |
| 24 | Zasuwa kołnierzysta, doziemna, długa DN 250 | szt. | 2 |
| 26 | Łącznik montażowy DN 1000 żel. sferoid. | szt. | 1 |
| 29 | Łącznik montażowy DN 1000 stal | szt. | 4 |
| 32 | Kołnierz redukcyjny XR DN 600/250 | szt. | 2 |
| 36 | Króciec jednokołn. F DN 250 | szt. | 2 |
| 39 | Trójnik Dy 600/600mm PE 100, PN 10 | szt. | 2 |
| 40 | Łuk 45 Dy 600/600mm PE 100, PN 10 | szt. | 5 |
| 41 | Łuk 30 Dy 600/600mm PE 100, PN 10 | szt. | 3 |
| 42 | Łuk 11 Dy 600/600mm PE 100, PN 10 | szt. | 2 |
| 43 | Tuleja kołn. Dy 630mm PE + kołn. stalowy | szt. | 100 |

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwińska" na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica - wiadukt w Szczecinie

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

Schematy węzłów - Etap 4 rurociąg tymczasowy Dy 630mm PE

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Data |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| mgr inż. Stanisław Padiasek | 305/1971/Sz | | 11.2015r. |
| Sprawdził branża sanitarna | mgr inż. Piotr Padiasek | 285/Sz/94 | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | Skala -/- |
| Branża sanitarna | | | Nr zlec. P-185/2014 |
| Rysunek Nr 3.4 | | | |