


istn. rozdzielnica R (w elewacji budynku)


proj. Rppoż  
ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM  
URZĄDZENIEM SYGNALIZUJĄCO-STEROWNICZYM PWP  
(wersja bez kontroli)

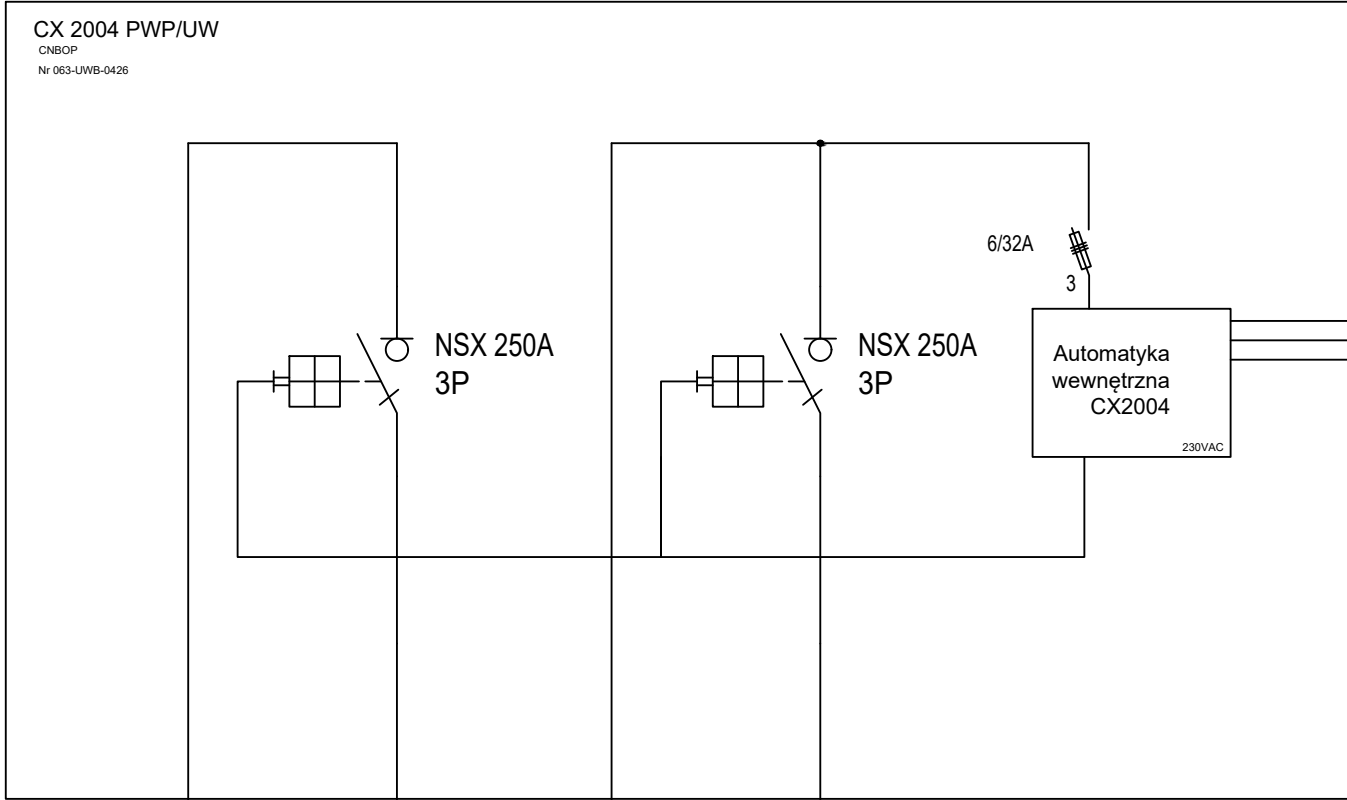

PWP/UU  
PWP1-W61-A-30-2LED7-M

PWP/US  
URUCHOMIENIO PWP

PWP/US  
URUCHOMIENIO PWP

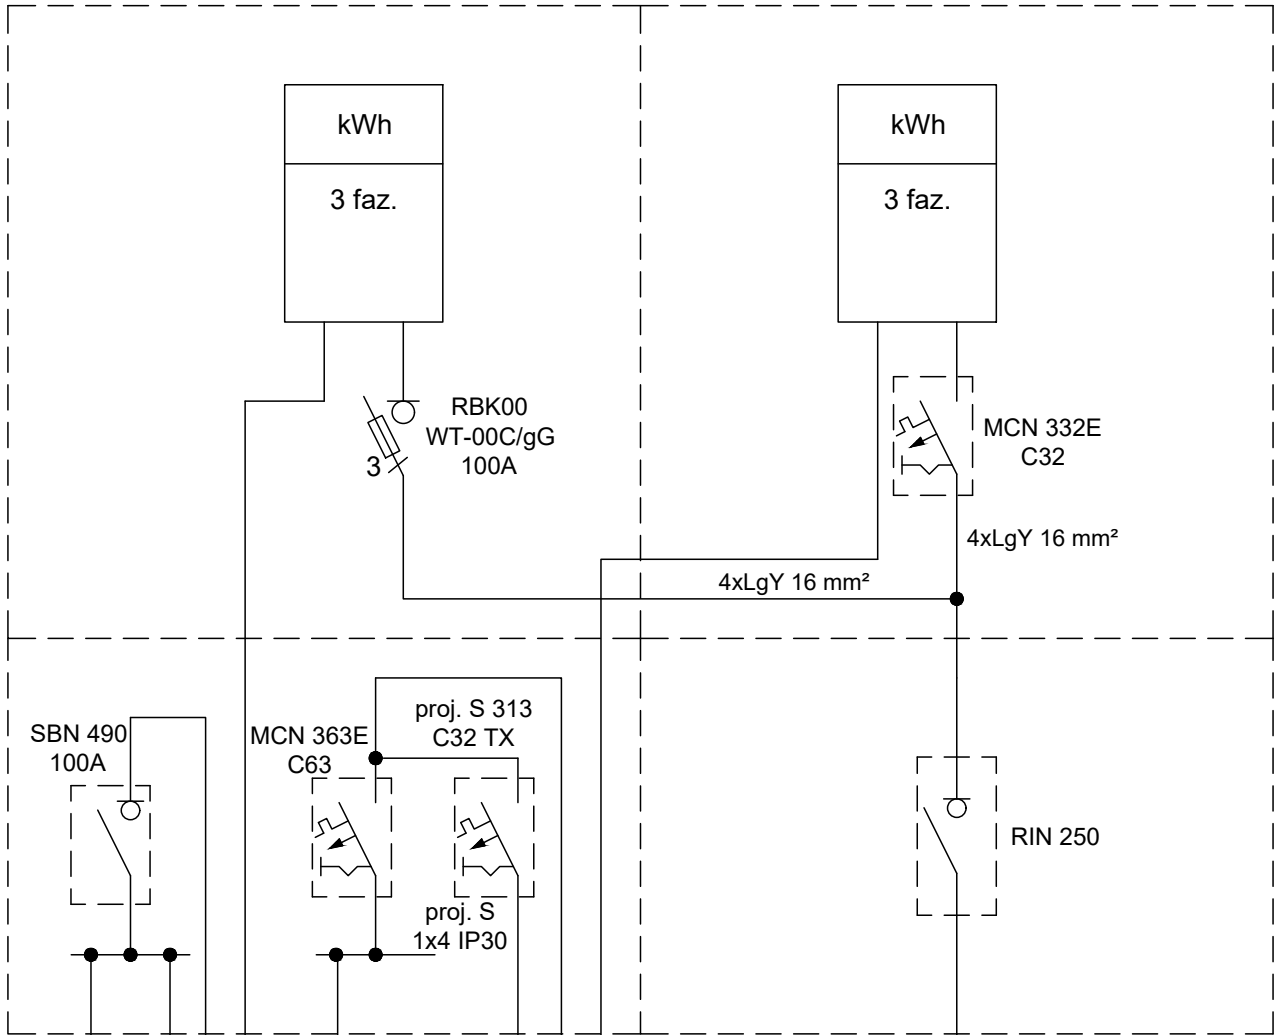

SBN 490  
100A

MCN 363E  
C63

proj. S 313  
C32 TX

proj. S  
1x4 IP30

TB2 (piwnice)  
LgY 5x4 mm²

TB1 (piwnice)  
LgY 5x6 mm²

TB1 (parter)  
LgY 5x4 mm²

proj. RN (piętro)  
YDYpżo 5x10 mm²

proj. YLYżo 4x16 mm² 0,6/1kV / RL40

proj. YLYżo 4x16 mm² 0,6/1kV / RL40

proj. YLYżo 4x16 mm² 0,6/1kV / RL40

proj. YLYżo 4x16 mm² 0,6/1kV / RL40

Wejście zasilania

Wyjście zasilania

Wejście zasilania

Wyjście zasilania

ZK (w elewacji budynku)  
YKY 5x25 mm²

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: "Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie"				
Przedmiot: Schemat ideowy zasilania			Skala: ----	Nr rys. E6
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Grzegorz Bojara	SWK/0094/PWBE/20 Spec. inst. elektryczne	11.2023r.	
Architektura:	Bernard Turek	SWK/0112/PWOE/05 Spec. inst. elektryczne	11.2023r.	